

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės

mero 2024m. balandžio d.

potvarkio Nr.

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2023 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

Bendrovės veikla 2023 metais buvo vykdoma pagrindinėmis kryptimis: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimui, paviršinių nuotekų tvarkymui, inžinerinių statinių - vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, didinant vartotojų prisijungimą prie tinklų, investicinių projektų iš dalies finansuojamų Europos Sąjungos, LR Finansų ministerijos, Ukmergės rajono savivaldybės ir bendrovės lėšomis, įgyvendinimui.

Vyko intensyvus darbas su projektais pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektas „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“. 2022 m. pateikus paraiškas ir gavus pritarimą papildomam finansavimui, 2023 m. įgyvendinti paviršinių nuotekų tinklų statybos projektai Darbininkų g. - tinklų ilgis 0,191 km. ir Antakalnio g. – tinklų ilgis 1,61 km., kurių bendra projektų vertė sudarė 368,6 tūkst. Eur. Rangos sutartyse numatyti statybos darbai baigti, patvirtintos statinių užbaigimo deklaracijos, tinklai ir įrenginiai ataskaitiniais metais įvesti į eksploataciją.

Pateikus paraiškas ir gavus papildomą finansavimą iš sutaupyto Vilniaus regionui skirtų lėšų pagal priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0002, projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ buvo įgyvendintos rangos darbų sutartys: Nr. ES-45-20220829 „Deltuvos miestelio vandens gerinimo įrenginių statyba su projektavimu“, Nr. ES-46-20221010 „Dainavos gyvenvietės vandens gerinimo įrenginių statyba su projektavimu“, Nr. ES-48-20230420 „Nuotekų šalinimo tinklų Gėlių ir Šaltalankių g. Ukmergės m. statybos darbai“, Nr. ES-51-20230523 „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų ir Vilniaus g. Ukmergės m. statybos darbai“, rangos darbų finansavimo

intensyvumas – 50 proc. ES lėšos, 50 proc. bendrovės lėšos. Bendra projektų atliktų darbų vertė sudarė 340 tūkst. Eur.

2023 m. buvo tęsiama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Ukmergės m. ir rajone. Pagal priemonę Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Dukstynos ir Varkališkių k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.” (sodininkų bendrijose „Rasa“ ir „Dukstynėlė“). Rangos sutartis sudaryta 2022-07-05 Nr. ES-43-20220705, sutarties vertė 787.018,30 Eur įrengta 4,68 km vandentiekio tinklų ir 5,26 km buitinių nuotekų tinklų. Kita rangos sutartimi sudaryta 2022-06-15 Nr. ES-42-2022061 „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Antakalnio I k., Lyduokių sen., Ukmergės r.“ (sodininkų bendrijoje „Pušėlė“), vertė 481.823,68 Eur finansuojamoje pagal tą pačią priemonę, įrengta 3,26 km vandentiekio tinklų ir 3,28 km buitinių nuotekų tinklų. Viso abiejuose projektuose sudaryta galimybė prijungti 170 vartotojams.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-92 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. D1-1 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2021-2023 m. finansavimo kryptis“ pakeitimo“ (toliau – Sprendimas), kuriuo Projekto vykdytojo projekto įgyvendinimui „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos buitinių nuotekų sistemos Ukmergės aglomeracijoje“ skiriamas 77942,76 Eur finansavimas iš Lietuvos Aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų. Projektu planuojamas pasiekti rodiklis – 40 gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų. 2023 m. projektas užbaigtas, visi 40 gyvenamųjų būstų prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, su vartotojais sudarytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sutartys. 2022-12-07 su Aplinkos projektų valdymo agentūra buvo pasirašyta subsidijos teikimo sutartis Nr. LAAIF-S-50(2022) pagal kurią UAB „Ukmergės vandenys“ numato 50-ties gyvenamųjų būstų pajungimą prie centralizuotų nuotekų tinklų, bendra projekto vertė sudaro 173892,73 Eur su PVM: iš jų LAAIF lėšomis finansuojama suma -134760,10 Eur., pareiškėjo nuosavos lėšos įskaitant PVM - 39132,63 Eur. Planuojama įrengti apie 740 m nuotekų tinklų gyventojų sklypų ribose ir apie 273 m nuotekų tinklų iki gyventojų sklypų ribų. Apie 80 proc. darbų projekto apimties yra įgyvendinta, projekto užbaigimas numatomas 2024 m. gegužės mėn.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. T1-459 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal aplinkos apsaugos rėmimo programos oro ir vandens taršos mažinimo ir prevencijos investicinių projektų 2023–2024 m. finansavimo kryptis“ kuriuo Projekto vykdytojo projekto įgyvendinimui „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Ukmergės

aglomeracijoje“ buvo skirtas finansavimas iš Lietuvos aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, pasirašyta rangos darbų sutartis su rangovu. Planuojama įrengti apie 624 m nuotekų tinklą bei prijungti 28 būstus.

1. PAGRINDINĖ BENDROVĖS VEIKLA

Pagrindinė bendrovės veikla - geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, jos paskirtis - aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės vandenį vartotojams bei surinkti ir išvalyti nuotekas. Veikla vykdoma pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015-04-03 išduotą ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-1869 „Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ išduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-02 pakeitimo“, pakeista ir išduota Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Ukmergės mieste, Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Siesikų, Taujėnų, Veprių, Vidiškių, Želvos ir Žemaitkiemio miesteliuose, Antakalnio I, Antakalnio III, Atkočių, Balelių, Dainavos, Dukstynos, Jasiuliškio, Jonušų, Kultuvėnų, Laumėnų, Lėno, Liūnelių, Petronių, Rečionių, Samantonių, Slabados, Statikų, Šaukavos, Šventupės, Taujėnų, Tulpiakio, Varinės, Varkališkių, Vileikių, Viškonių ir Žeimių kaimuose, geriamojo vandens tiekimo veikla Šešuolių miestelyje, Antakalnio, Bikonių, Daumantiškių, Juodausių, Kančiškių, Kaušų, Krikštėnų, Kurėjų, Kuzilų, Laičių, Laukūnų, Liausių, Nuotekų, Pageležių, Pauplių, Pavytinės, Paželių, Tolučių, Valų, Varkalių, Vaitkūnų ir Žeruolių kaimuose, nuotekų tvarkymo veikla Vaitkuškio kaime, esančiuose Ukmergės rajono savivaldybėje.

Bendrovė be pagrindinės veiklos užsiima kita, įstatuose numatyta veikla, siekiant papildomų pajamų ir pelno gavimo. Vykdoma transporto priemonių ir mechanizmų nuoma, inžinerinė veikla, atliekami vandens, nuotekų, paviršinių nuotekų laboratoriniai tyrimai, vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo ir įrengimo darbai, nuotekų vamzdinių televizinių diagnostika, dumblo kompostavimas.

Vadovaujantis Statybos Produkcijos Kvalifikacijos Centro patvirtintais reikalavimais, 2018 m. spalio 31 d. gautą kvalifikacijos atestatą Nr.8501, kuriuo suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje. Statybos darbų sritys: žemės darbai, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas. Kiekvienais metais atliekami įmonės Kvalifikacijos atestato peržiūros darbai ir patikra pagal STR 1.02.01:2017 VII sk. 108 p. ir pateikiama išvada dėl įmonės Kvalifikacijos atestato peržiūros, kurioje nurodoma, kad įmonė atitinka Statybos įstatymo 18 str. 3 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. 2023 m. atlikus Kvalifikacijos atestato peržiūrą pagal sutartį Nr. 11603-8501, gauta išvada, kad įmonė atitinka Statybos įstatymo 18 str. 3 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymui, Bendrovė yra priskirta strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčioms įmonėms. 2022 m. gegužės 23d. Aplinkos ministro įsakymu Nr.V-100 patvirtintas jos saugumo planas.

1.1. Geriamojo vandens gavyba, gerinimas ir tiekimas

2023 metų pabaigai bendrovė Ukmergės mieste ir rajono gyvenvietėse eksploatavo 35 vandenvietes, 50 gręžinių, 8 vandens bokštus, 34 vandens gerinimo įrenginius, 428,6 km vandentiekio tinklų, iš jų 220,3 km Ukmergės m. ir 208,3 km rajono gyvenvietėse.




1.1.1 pav. UAB „Ukmergės vandenys“ eksploatuojamas 600 m³ talpos vandentiekio bokštas

Ataskaitiniais metais Ukmergės mieste buvo išgauta 2023 m. 1013,391 tūkst. m³, 2022 m. 1036,930 tūkst.m³, rajono gyvenvietėse 2023 m. – 270,799 tūkst. m³, 2022 m. – 260,341 tūkst. m³ vandens. 2023 m. išgaunamo vandens kiekis mieste, lyginant su 2022 m. sumažėjo 2,3 proc. (1.1.2 pav.) Vykdoma vandentiekio tinklų renovacija sumažina avarijų skaičių tinkluose lemia mažesnius vandens praradimus, tačiau pagrindinį sumažėjimą mieste įtakėjo mažesnis realizuotas vandens kiekis gamybos įmonėms.

Užtikrinant vartotojų poreikių tenkinimą geriamuoju vandeniu, atitinkančiu vandens kokybės reikalavimus, bendrovė 2023 m. Dainavos k. ir Deltuvos mst. vietoje senųjų vandens gerinimo įrenginių pastatė naujus vandens gerinimo įrenginius su padidintu iki 10m³/h projektiniu našumu, atliko įrenginių remonto darbus Antakalnio III k., Atkočių k., Viškonių k. vandens gerinimo įrenginius. Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje visi 100 proc. vartotojai naudojami kokybišku geriamuoju vandeniu, atitinkančiu Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus. Pagal šiuos reikalavimus yra vykdoma geriamojo vandens kokybės nuolatinė ir periodinė priežiūra, kurią atlieka bendrovės laboratorija turinti leidimą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Ukmergės miestui ir rajono gyvenvietėms tiekiamo geriamojo vandens stebėseną už einamus metus atlikta pagal 2023 m. planą, suderintą su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Reikalaujamų ir atliktų tyrimų skaičius, neatitiktųjų tyrimų skaičius, neatitikimo priežastys pateikiamos geriamojo vandens stebėsenos metinėse statistinėse ataskaitose.

Vandens tiekimo pertrūkių, ilgesnių kaip 24 val. nebuvo, avarijas stengiamasi likviduoti operatyviai. Avarijų skaičius buvo panašus kaip ir praeitais metais – mieste 32 vnt., rajono gyvenvietėse nuo 53 vnt.

Bendrovė, be jau vykdomų vandentvarkos projektų, dalinai finansuojamų ES, Finansų ministerijos lėšomis, ataskaitiniais metais, siekiant gyventojams sudaryti sąlygas prijungti būstus prie centralizuotų vandentiekio tinklų, nuosavomis lėšomis įrengė vandentiekio tinklus Ukmergės raj. - Gervių, Pievų ir Pempių g. Antakalnio I k. 557 m, Lauko g. Dukstynos k. 260 m. Atviru arba uždaru tinklų įrengimo būdu rekonstravo Ukmergės m. - A. Vienuolio Žukausko g., Deltuvos g., Vytauto g. 682 m, Šventupės k. 350 m vandentiekio tinklų. Kadangi didesnė dalis vandentiekio linijų tiek mieste, tiek rajono gyvenvietėse yra senesnės kaip 30 - 40 metų, tinklų rekonstrukcijai bus reikalingos ir skiriamos vis didesnės lėšos.

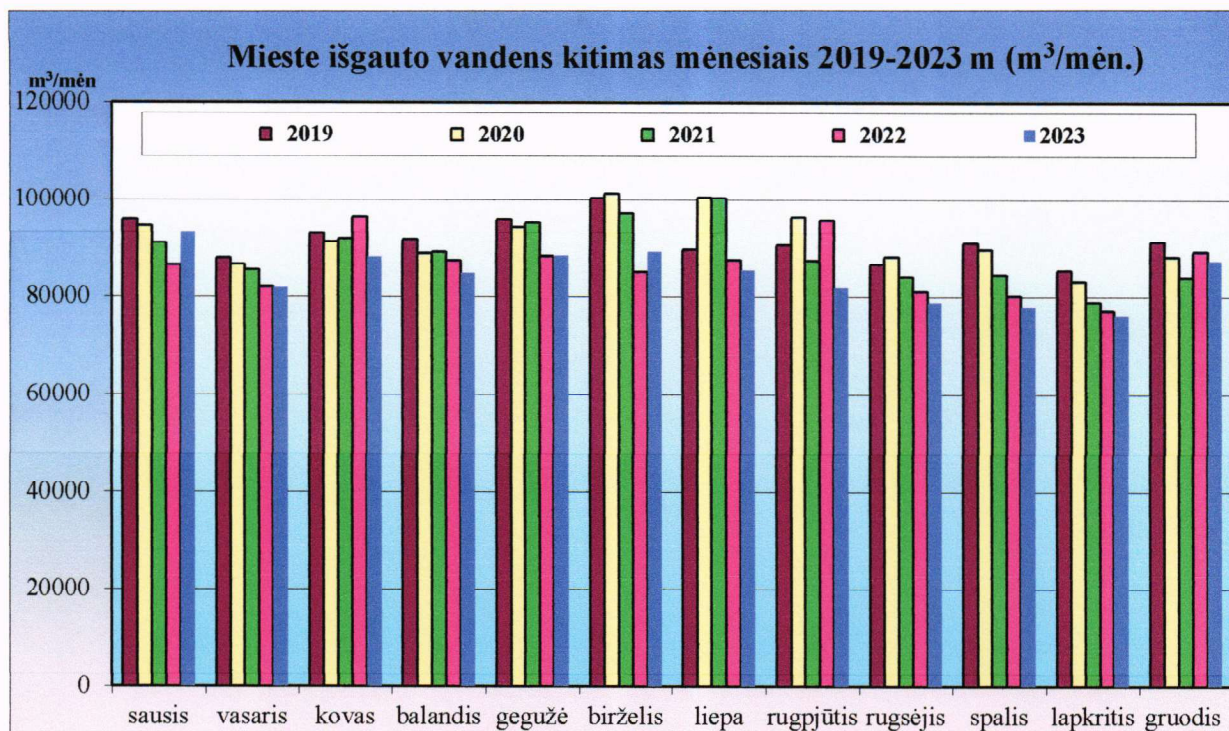

1.1.2 pav. Geriamojo vandens išgavimas Ukmergės m. 2019 – 2023 m.

1.2. Nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas

Bendrovė eksploatuoja 330,1 km nuotekų tinklą, iš jų 213,0 km mieste ir 117,1 km rajono gyvenvietėse, 24 nuotekų tvarkymo sistemas su valymo įrenginiais, dumblo kompostavimo įrenginius, 83 nuotekų siurblių, 100,7 km paviršinių nuotekų tinklą, 4 paviršinių nuotekų valymo įrenginius.



1.2.1 pav. UAB „Ukmergės vandenys“ nuotekų valymo įrenginiai

Rekonstrukcijos darbų planavimas, nuolatinis nuotakyno tinklo valymas turima kanalų valymo įranga, televizinė diagnostikos įranga, kurios pagalba atliekama vamzdynų televizinė diagnostika, nustatoma labiausiai pažeistos tinklo vietos ir pakeičiami naujais vamzdžiais atviru arba uždaru būdu užtikrina savalaikį ir kokybišką buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų valymą, mažina avarijų ir gedimų skaičių nuotekų tinkluose. Lyginant su praeitais metais per ataskaitinius metus 2023 m. turėjome 123 avarijas ir gedimus, 2022 m. – 131.

Bendrovė be jau vykdomų vandentvarkos projektų, dalinai finansuojamų ES lėšomis, siekdama gyventojams sudaryti sąlygas prijungti būstus prie centralizuotų nuotekų tinklų Ukmergės m. ir rajono gyvenvietėse, papildomai nutiesė 700 m naujų savitakinių ir slėginių nuotekų tinklų. Atliko nuotekų tinklų renovacijos darbus Ukmergės m., Pabaisko mst., Siesikų mst. ir Veprių mst.


Plečiant paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūrą tinklai įrengti Antakalnio g., Darbininkų g., Cvirkos g.

Nuotekų valymas – tai investicija į aplinkosaugą, kurią reglamentuoja nuotekų normos ir vandens kokybės standartai. Nuotekų užterštumo normos reglamentuoja vidaus vandens telkinių ir teritorinių vandenų teršimą buitinėmis ir gamybinėmis nuotekomis, todėl jas būtina tvarkyti nedelsiant – valyti dabar – švariai gyventi šiandien. Svarbiausi rodikliai pagal kuriuos galima nustatyti vandens valymo kokybę ir įrenginių darbo efektyvumą yra: suspenduotos medžiagos (SM), kurios rodo bendrąjį vandens užterštumą, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS₇) parodo biologinio valymo efektyvumą, bendras azotas (BN) bei fosforas (BP) užterštumą biogeninėmis

medžiagomis. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidime bei Nuotekų tvarkymo reglamente keliamus reikalavimus nuotekų išvalymo kokybei Ukmergės miesto ir rajono valylose tikrinama pagal tris valomus parametrus: BDS₇, BP, BN. Vidutinė metinė ištekančių nuotekų taršos koncentracija 2023 m. sudarė: BDS₇ – 5,8 mgO₂/l (leidžiama 15 mgO₂/l), BN – 4,8 mg/l (leidžiama 15 mg/l), BP – 0,74 mg/l (leidžiama 2 mg/l).

1.2.2. pav., matome visų atitekančių teršalų kiekių sumažėjimą 2023 metais, lyginant su ankstesniais 2022 m. ir 2021 m. Tam didžiausią įtaką turėjo pieno perdirbimo gamybos uždarymas UAB „Rokiškio pienas“ Ukmergės pieninė, kurios gamybinės nuotekos turėjo didžiausią išleidžiamų nuotekų taršą. Teršalų kiekiai, pagal taršos rodiklius, už kuriuos skaičiuojama stacionari tarša Ukmergės NVĮ lyginamaisiais metais išlieka mažai pakitusi.


Nuotekų užterštumo kontrolę vykdo bendrovės nuotekų tyrimų laboratorija, turinti LR Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą Nr. 1AT-232 atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus. Ukmergės miesto ir seniūnijų nuotekų valymo įrenginiuose įtekančių ir išleidžiamų nuotekų kontrolė atliekama pagal monitoringo planus ir technologinių tyrimų grafikus. Rodikliai yra pateikiami už kiekvieną ketvirtį nuotekų monitoringo ataskaitose, aplinkos monitoringo (Šventosios upės) – už metus.

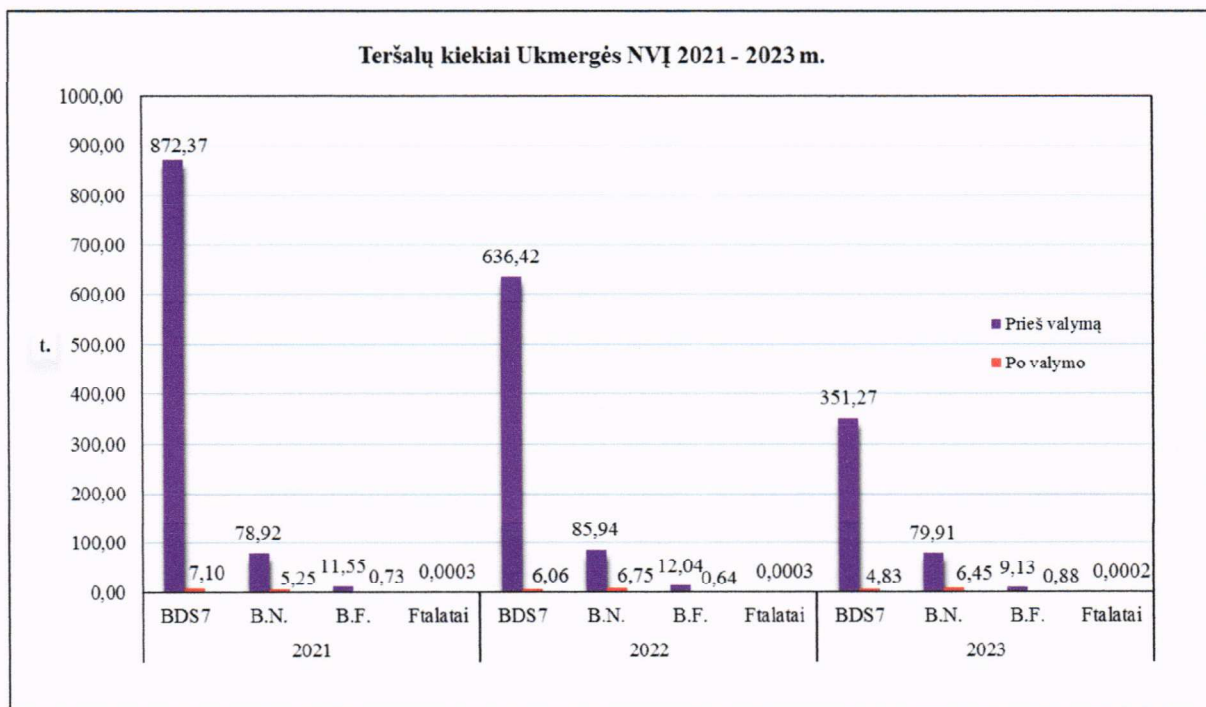

1.2.2 pav. Teršalų kiekiai, už kuriuos skaičiuojama stacionari tarša Ukmergės NVĮ už 2021 – 2023 metus


Ukmergės miesto NVĮ faktinis ištekančių išvalytų nuotekų kiekis sudarė: 2023 m. - 1204579 m³, 2022 m. – 1351239 m³, 2021 m. – 1101385 m³. Lyginant kelių paskutinių metų duomenis 1.2.3 pav., o taip pat pateiktus Lietuvos metrologijos tarnybos duomenis apie žymiai

padidėjusius arba sumažėjusius iškritusių kritulių kiekius, darome išvadą, kad didelis paviršinių nuotekų kiekis patenka į buitinių nuotekų tinklus dėl paviršinių nuotekų tinklų nebuvimo, senų, nesandarių buitinių nuotekų tinklų prastos būklės.

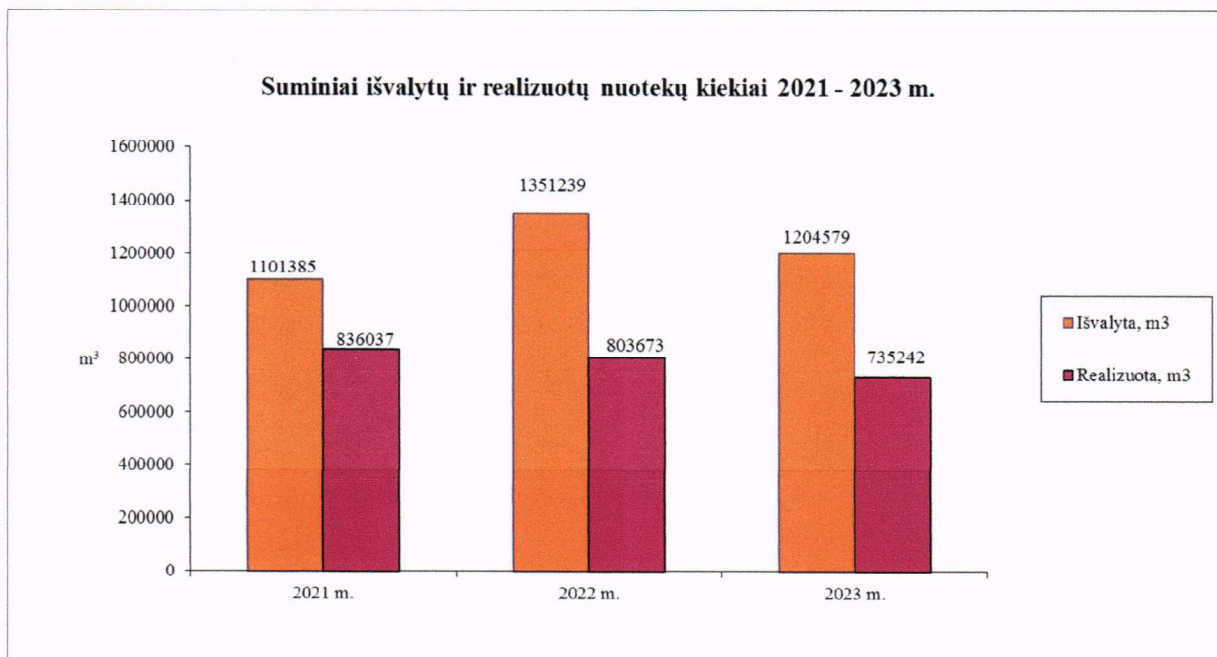

1.2.3 pav. Ukmergės NVĮ ištekančių išvalytų ir realizuotų nuotekų suminis kiekis už 2021 – 2023 metus

Nuotekų kiekiai, atvežami iš gyventojų asenizacinėmis transporto priemonėmis 2023 m. sudarė 8039 m³, 2022 m. - 8702 m³, 2021 m. – 8044 m³ (1.2.4 pav.).

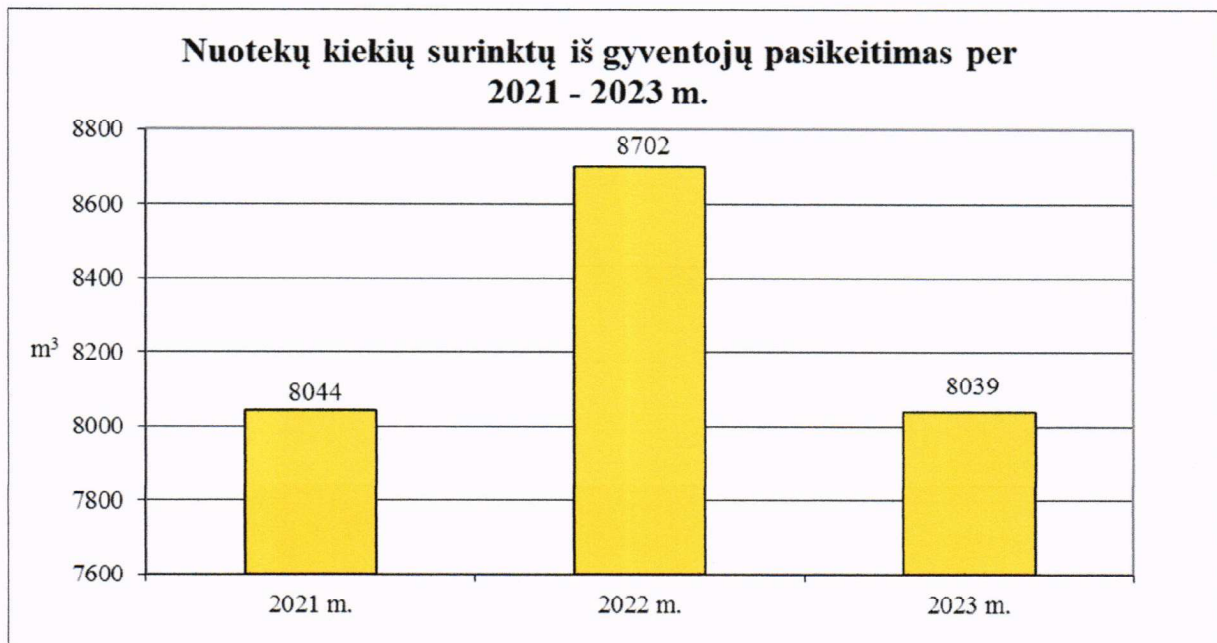

1.2.4 pav. Nuotekų kiekų surinktų iš gyventojų pasikeitimas per 2021 – 2023 metus

Sumažėjusiam nuotekų surinkimui didžiausią įtaką sudarė mažesnis užsakymų skaičius iš miesto ir sodų bendrijose gyvenančių gyventojų, kadangi įgyvendinus projektus „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Ukmergės aglomeracijoje“, „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ dalis gyventojų prisijungė prie centralizuotų geriamojo vandens ir nuotekų tinklų.

Vienas saugiausių ir efektyviausių būdų tvarkyti nuotekų valymo įrenginiuose susidarantį dumblą – apdoroti jį ir paversti kompostu. Pabaisko seniūnijoje, Sargelių kaime įrengta kompostavimo aikštelė, kurioje visas nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs, sausinimo įrenginiais - centrifūgomis nusaustas dumblas, pristatomas ir kompostuojamas šioje aikštelėje. Į kompostavimo aikštelę priimamas dumblas kompostavimui ir iš Širvintų miesto nuotekų valyklos. Per 2023 metus buvo paruošta 1340 tonų komposto, kuriam pagaminti buvo sunaudota 2145 t. dumblo, 988 t. struktūrinės medžiagos, 44 t. lakiųjų durpių ir neapdorotos medienos pelenų.

2. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR VALDYMAS

UAB „Ukmergės vandenys“ (toliau-Bendrovė) buvo įregistruota 1995 m. balandžio 7 d. Ukmergės rajono valdyboje kaip SP UAB „Ukmergės vandenys“ registracijos Nr. UAB 95-7.

2002 metų gruodžio 17 d. Ukmergės rajono savivaldybėje perregistruota į UAB „Ukmergės vandenys“, įregistravimo Nr. UAB 02-24.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų gegužės 29 d. sprendimu Nr.7-154 didinamas Bendrovės įstatinis kapitalas 378270 vnt. paprastųjų vardinių 2,9 Eur nominalios vertės akcijų. Padidinus Bendrovės įstatinį kapitalą, įstatinis kapitalas yra 8 095 254,30 Eur padalintas į 2791467 vnt. paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų.

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas - direktorius.

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat bendrovės vadovo kompetencija, jo skyrimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.


Bendrovėje pagal atliekamas darbo funkcijas veikia 7 tarnybos: vandentiekio stočių, VN tinklų eksploatavimo, nuotekų valymo įrenginių, energetinė, transporto, abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyrius, geriamojo vandens ir nuotekų laboratorija.

2.1. Vadybos sistemos

Nuo 2014 metų bendrovė yra įdiegusi integruotą kokybės, aplinkos apsaugos, darbų saugos ir sveikatos vadybos sistemas pagal ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 bei OHSAS 18001:2007 standartus ir juos patvirtinančius sertifikatus. Sistema įgalioja bendrovę laikytis įdiegtų procedūrų reikalavimų laikymosi visai jos vykdomai veiklai, padeda užtikrinti nuolatinį tobulinimą ir efektyvumą. 2023 m. po atlikto audito bendrovė pripažinta atitinkanti kokybės, aplinkos apsaugos, sveikatos ir saugos vadybos sistemas pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standartus, gauti juos patvirtinantys sertifikatai. Pateikta auditoriaus išvada: audito metu nebuvo nustatyta neatitikčių, organizacijos veiklos ir procesai sistemingai valdomi, vidaus audito planas sudarytas, jis susijęs su standartų reikalavimais ir jo laikomasi, yra pozityvus darbuotojų mąstymas, noras tobulinti įmonės veiklą, vadybos procesus.

3. VEIKLOS REZULTATAS, FINANSINIAI IR PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

2023 metais bendrovės pajamos sudarė 3270,277 tūkst. Eur, 2022 m. siekė 3041,278 tūkst. Eur ir tai sudarė 228,999 tūkst. Eur arba 7,5 proc. daugiau nei 2022 m. Iš pagrindinės bendrovės veiklos (geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, pardavimo bei nuotekų transportavimo pajamos) sudarė 2901,95 tūkst. Eur, 2022 m. - 2622,72 tūkst. Eur, tai – 279,23 tūkst. Eur daugiau nei 2022 m. Iš kitos veiklos ataskaitiniais metais gautos pajamos sudarė 368,11 tūkst. Eur. Gautų pajamų iš pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pasiskirstymą proc. pavaizduota 3.1 pav.

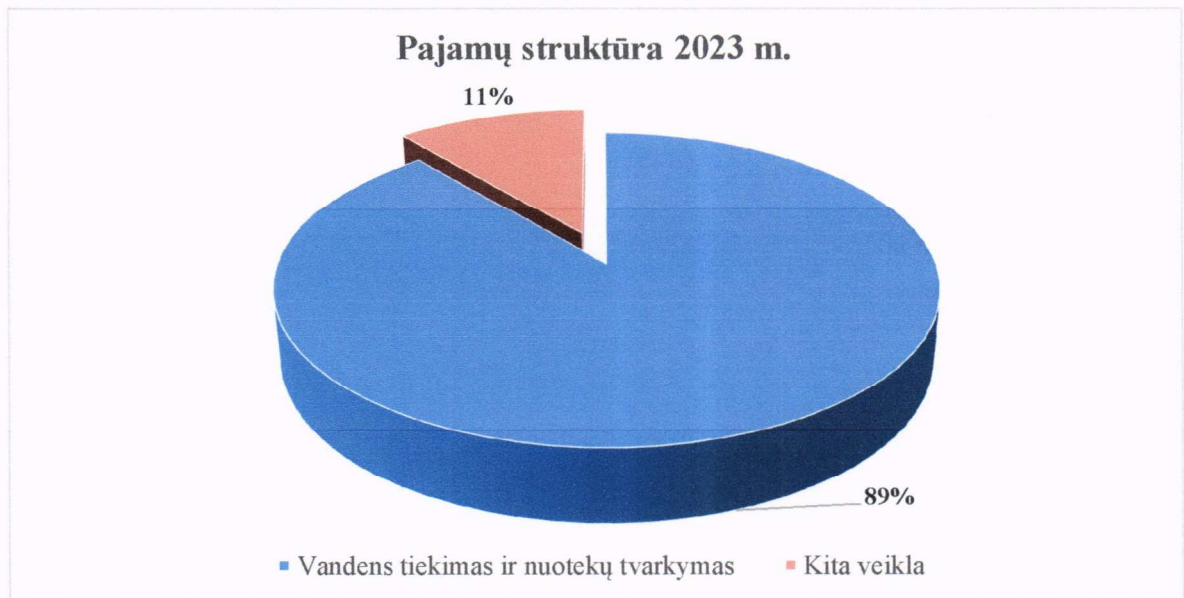

3.1 pav. UAB „Ukmergės vandenys“ pajamų struktūra už 2023 m.

Bendrovė 2023 finansiniais ataskaitiniais metais gavo 182,4 tūkst. Eur pelno. Pagrindiniai bendrovės finansiniai ir veiklos rodikliai pateikti 1 ir 2 lentelėse.

1 lentelė. UAB „Ukmergės vandenys“ pagrindiniai finansiniai rodikliai

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2023 m	2022 m	2021 m
Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	2901,951	2622,72	2591,49
Pelnas iki mokesčių, palūkanų mokėjimo, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA), tūkst. Eur	697,14	362,02	668,01
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą, tūkst. Eur	182,4	-143,31	183,83
Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur	182,4	-143,31	183,83
Turtas laikotarpio pabaigoje, tūkst. Eur	23738,61	22880,10	22459,91
Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje, tūkst. Eur	8607,38	8424,98	8589,69

EBITDA pelningumas, proc.	24,02	13,80	25,78
Veiklos pelningumas, proc.	6,29	-5,46	7,09
Grynasis pelningumas, proc.	6,29	-5,46	7,09

2 lentelė. Pagrindiniai veiklos rodikliai


Metai	2023	2022	2021
Veiklos rodikliai, tūkst. m³			
Vandens realizacija	955,2	1017,5	1068,2
Nuotekų realizacija	868,8	942,5	976,1
Vartotojų ir abonentų skaičius metų pabaigai, vnt.			
Vartotojai	14530	14301	14000
Abonentai (įmonės)	399	408	400
Lietaus (paviršinių) nuotekų abonentai	74	73	72
Eksplloatuojamų tinklų ilgis, km			
Vandentiekio tinklai	428,6	416,5	414,7
Nuotekų tinklai	330,1	319,6	318,1
Lietaus (paviršinių) nuotekų tinklai	100,7	94,3	91,2

Bendrovės patiriamų veiklos sąnaudų struktūra pavaizduotos 3.2 pav. Pagrindinės veiklos tiesioginės, bendrosios ir administracinės sąnaudos 2023 m. sudarė – 2868,04 tūkst. Eur., lyginant su 2022 m. – 2927,0 tūkst. Eur., sąnaudos sumažėjo 2,1 proc. Pagrindinės priežastys, lėmusios bendrą sąnaudų sumažėjimą, buvo sumažėjusios elektros energijos įsigijimo kainos. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad sąnaudos pastoviai didėja dėl padidėjusių elektros energijos galios, skirstymo ir perdavimo paslaugų, kuro kainų, nuotekų taršos, gamtos išteklių mokesčių, didinamo darbo užmokesčio darbuotojams, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimo dėl įgyvendintų vandentvarkos projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų paramos bei nuosavomis bendrovės lėšomis, pagal GVNT įstatymo 15 straipsnio 14 dalį Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos paskirtam garantiniam vandens tiekėjui per metus bendrovė privalo mokėti 2-jų procentų įmoką nuo bendrovės praėjusių metų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veiklos pajamų. Vien tik ši įmoka didina vartotojams 2 proc. vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų kainą. Kitos sąnaudų rūšys liko panašaus dydžio kaip ir ankstesniais metais.




3.2 pav. UAB „Ukmergės vandenys“ pagrindinės veiklos sąnaudų struktūra 2023 m.

Vienas iš veiksnių, lemiančių kiekvienos ūkinės veiklos raidos pokyčius yra informacinių, automatizavimo sistemų plėtra, inovacijos, susijusios su naujų medžiagų, technologijų bei proceso monitoringo priemonių kūrimu, elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių. 3.3 pav. matome, kad 2023 m. bendrovėje buvo sunaudota 1723557 kWh elektros energijos už 227619 Eur, 2022 m. - 2011126 kWh elektros energijos už 452206 Eur. Metinis elektros energijos suvartojimas ženkliai sumažėjo, tam pagrinde įtakos turėjo mažesnis realizuotas vandens ir nuotekų kiekis gamybos įmonei UAB „Rokiškio pienas“ Ukmergės pieninė dėl jos gamybos uždarymo ir saulės jėgainės pagaminamos energijos.

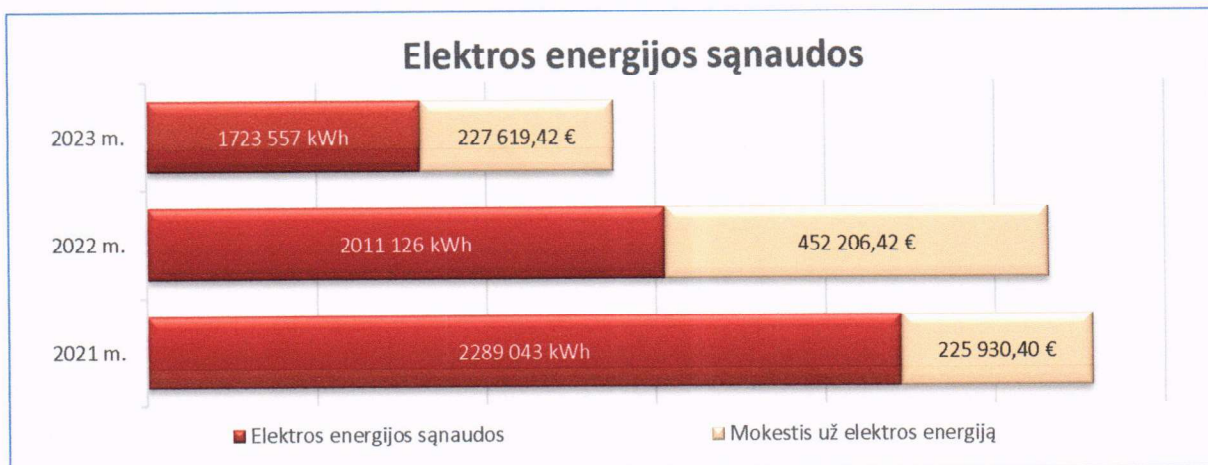

3.3 pav. Bendrovės suvartoti elektros energijos kiekiai kWh ir sąnaudos Eur. 2021 - 2023 m.

Bendrovei elektros energijai išlaidos sudaro reikšmingą sąnaudų dalį, todėl poreikis pasigaminti energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir ją panaudoti gamybiniuose procesuose – nuotekų valyme ir vandens gavyboje skatina ieškoti sprendimų, 2022 m. įrengta 99,6 kW fotovoltinės saulės elektrinė 2023 m. pagamino 115366 kWh elektros energijos (3.4 pav.). Gamtos taršos rodiklius pagerinome į aplinką neišleidę 969,07 tonų CO₂e šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

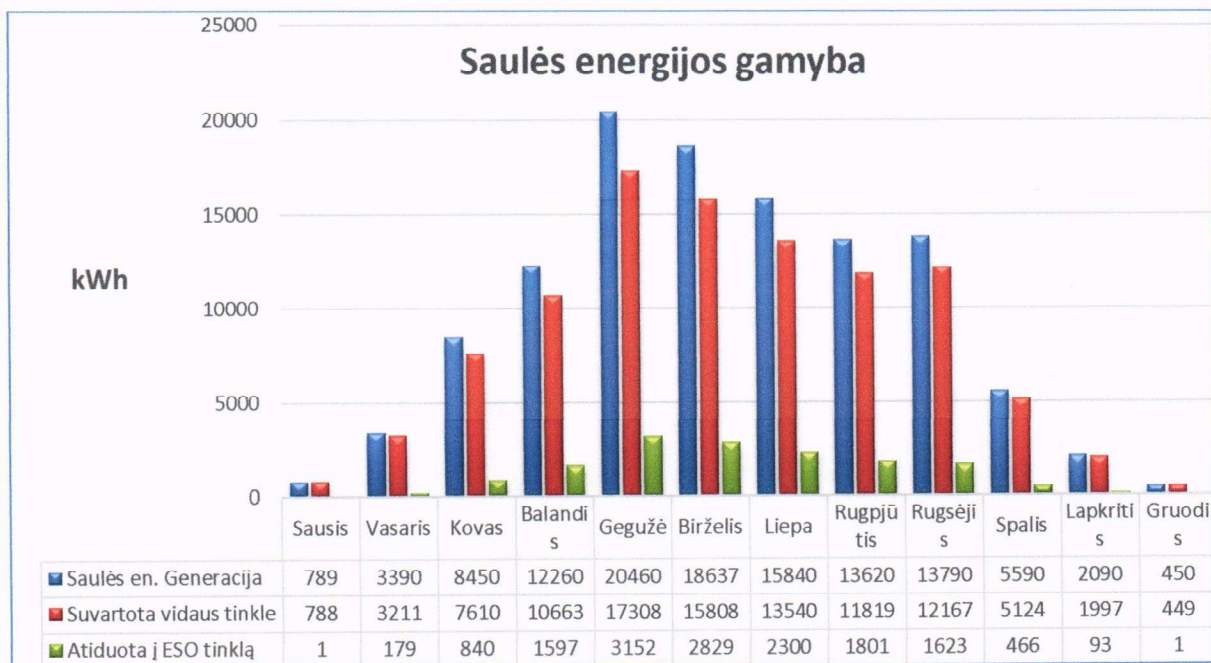


3.4 pav. Fotovoltinės saulės elektrinės pagaminta elektros energija kWh/mėn.

Pagrindinis ir didžiausias ekonominis efektas yra kada pagaminama energija iš karto suvartojama vidaus tinkle, tada nėra papildomų persiuntimo, perdavimo ir pasaugojimo paslaugų mokesčių.

Paskutinių kelerių metų laikotarpiu vis didėjantys gedimai ir sutrikimai elektros energijos perdavime, saugumo ir patikimumo užtikrinime, atspindi vis blogėjančią elektros energijos tiekimo operatoriaus (ESO) tinklo būklę ir kokybę, todėl, dėl vis dažniau pasitaikančių sutrikimų elektros energijos perdavime rajono gyvenvietėse buvo įsigyti dyzeliniai generatoriai ir stacionariai sumontuoti Jasiuliškio k. ir Deltuvos mst. vandens gerinimo įrenginiuose, kad laikinai užtikrinti gyventojų aprūpinimą geriamuoju vandeniu.


Gamtinių dujų suvartojimas 2023 m. sudarė 13288 m³, lyginant su 2022 m. - 21177 m³, Suvartojimo sumažėjimą, dėl išaugusių kainų pokyčio, lėmė palaikoma mažesnė oro temperatūra patalpose, transporto tarnybos darbuotojų perkėlimas į kitas patalpas, taip palaikant autoūkio pastatė tik minimalią temperatūrą.

Vandens realizacija 2023 m. sudarė 954,682 tūkst. m³, 2022 m. – 1016,965 m³, lyginant su 2022 m. mažesnė 62,283 tūkst. m³ ir tai sudarė 6,5 proc. sumažėjimą, nuotekų sumažėjo 73,687 tūkst. m³, kas sudarė 8,4 proc. sumažėjimą (3.5 pav.).

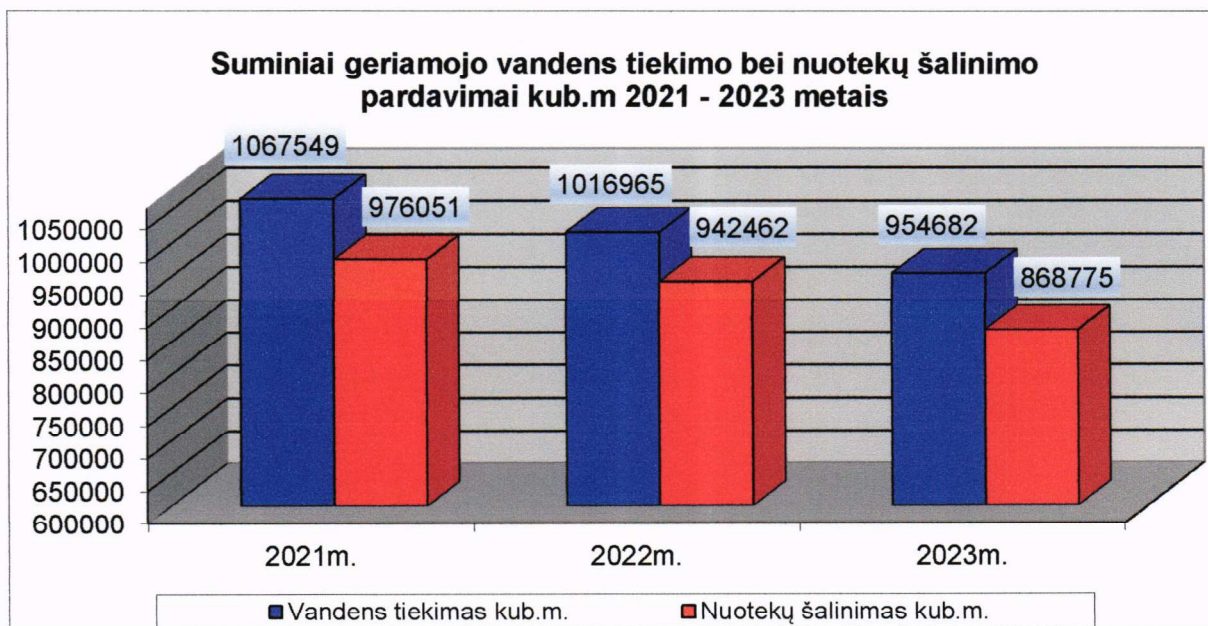


3.5 pav. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo realizuotų kiekių dinamika 2021 - 2023 m.

Lyginant geriamojo vandens pardavimus pagal vartotojų grupes 2023 m. - 2022 m. 3.6 pav., matome didžiausią sumažėjimą pramonės įmonių, tai įtakojo UAB „Rokiškio sūris“ Ukmergės pieninė (UAB „Dairyhub.lt“ nuo 2022.11.01) gamybinės veiklos sustabdymas praėjusių metų pabaigoje, dėl ko vandens ir nuotekų suvartojimas sumažėjo nuo 65,329 tūkst. m³ 2022 m iki 6,85 tūkst. m³ 2023 m.

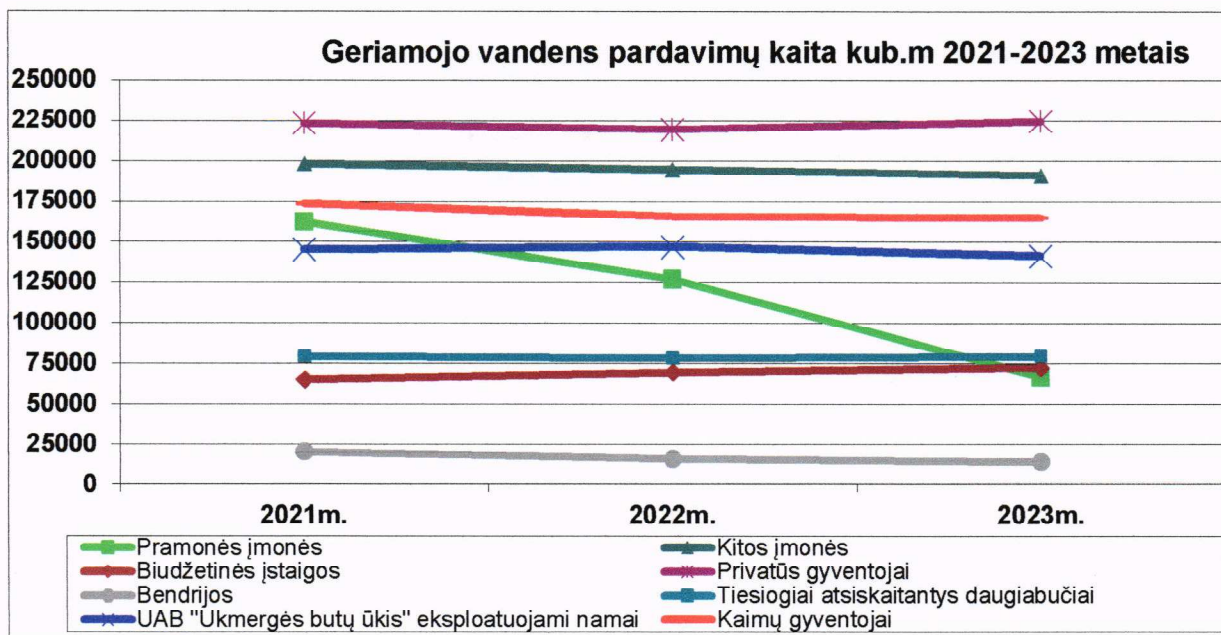

3.6 pav. Geriamojo vandens pardavimų kaita pagal abonentų grupes 2021 - 2023 m

Išvestinis vandens suvartojimas vienam gyventojui rajone (3.7 pav.) taip pat mažėjo nuo 2,06 m³/mėn. iki 1,96 m³/mėn., nuotekų nuo 1,94 m³/mėn. iki 1,83 m³/mėn.

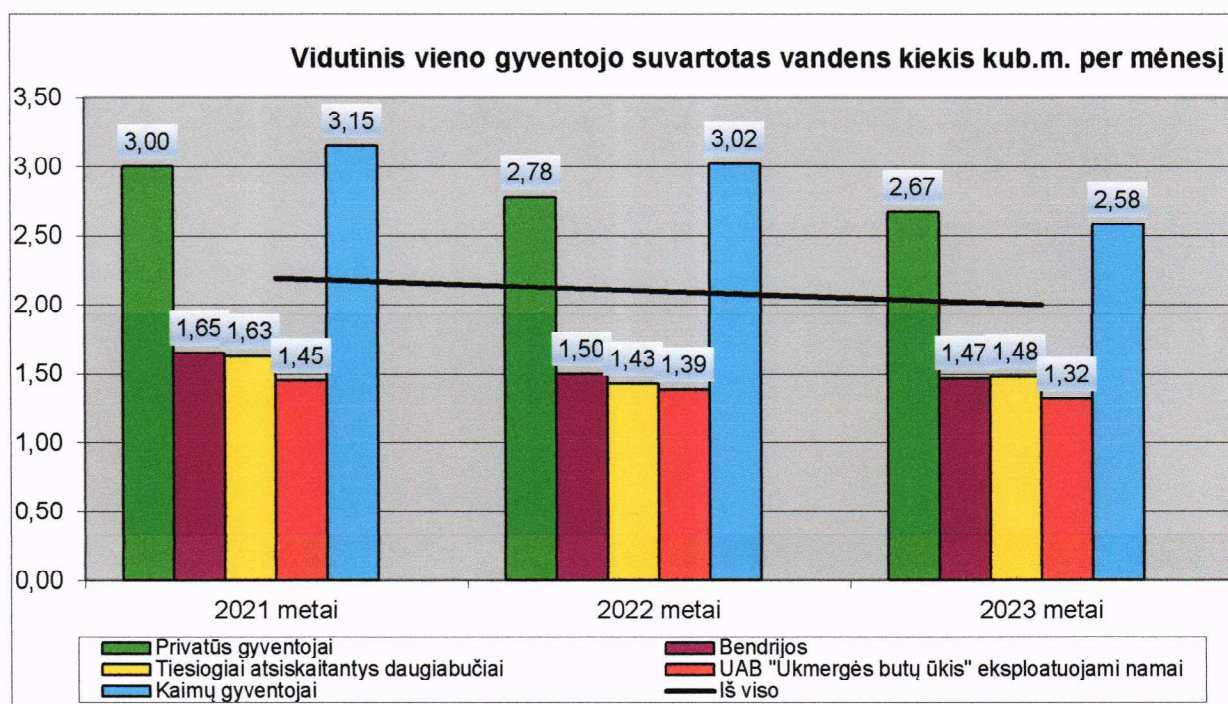

3.7 pav. Vidutinis gyventojų geriamojo vandens suvartojamas kiekis m³/mėn.

Ataskaitiniais metais lyginant su ankstesniais pastebimi vis mažesni vandens pardavimai pramonės įmonių, įstaigų vartotojų grupėms. Siekiant kompensuoti netektis dėl pramonės įmonių mažesnio vandens suvartojimo, įgyvendinant vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros plėtros

projektus, intensyviai buvo vykdomi vandentiekio įvadų, nuotekų išvadų projektavimo ir klojimo darbai naujų vartotojų pajungimui. 2023 m. prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų Ukmergės m. ir rajone prisijungė 229 naujų vartotojų, parengta 163 vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų projektų, išduotos 172 prisijungimo sąlygos. Naujų vartotojų atsiradimas iš dalies kompensuoja mažėjantį įmonių, įstaigų, kaimo vietovėse dėl vis mažesnės gyventojų vedamos ūkinės veiklos, vandens suvartojimą.

Siekiant mažinti susidarančius tiek fizinius, tiek komercinius vandens nuostolius vykdoma vandens netekčių miesto vandentiekio tinkluose mažinimo programa. Įdiegta vandentiekio tinklų monitoringo sistema leidžia greičiau ir tiksliau nustatyti vandentiekio avarijos vietą, ją pašalinti ir tokiu būdu sumažinti nuostolius vandentiekio tinkluose. Vandens suvartojimo matavimai daugiabučių namų įvaduose, skaitiklių analizė ir skersmens parinkimas, montavimas C klasės vandens skaitiklių leido sumažinti nuostolius daugiabučiuose namuose iki 5,4 proc.

Kad geriau sužinoti abonentų ir vartotojų nuomonę apie teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę bendrovės internetinėje svetainėje www.ukvand.lt patalpinta parengta apklausos anketa su klausimais. Kiekvieną ketvirtį apklausos rezultatai peržiūrimi, apibendrinami tyrimų rezultatai, pateikiamos išvados. Taip pat griežtai vykdoma abonentų ir vartotojų nusiskundimų registracija išreikšti žodžiu, raštu ar kitomis priemonėmis. Skundų nagrinėjimas stengiamasi atlikti kuo operatyviau per 1-3 dienas.

4. BENDROVĖS DARBUOTOJAI

2023 metų pabaigai bendrovėje dirbo 84 darbuotojai. Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis bruto siekė 1627 Eurų/mėn., pagal atskiras darbuotojų grupes pateikta 3 lentelėje. Metų eigoje, sezoniniams darbams, buvo papildomai įdarbinti 2 darbuotojai. Tai leidžia mums atlikti pagalbinis darbus, su mažesne darbuotojų kvalifikacija ir mažesnėmis darbo užmokesčio sąnaudomis.

3 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m. pagal darbuotojų grupes

Eil. Nr.	Darbuotojų grupės	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis su priedais, neatskaičius mokesčių, Eur
1.	Administracija	12	2358
2.	Tarnybų vadovai	7	2119
3.	Specialistai	15	1502
4.	Kvalifikuoti darbininkai (elektromontuotojai, šaltkalviai remontininkai, vairuotojai)	39	1449
5.	Vandentiekio stoties ir NVĮ operatoriai	8	1434
6.	Nekvalifikuoti darbininkai	3	953
Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis (bruto) už 2023 m.		84	1627

Didelis dėmesys skiriamas darbuotojų mokymui, kvalifikacijos žinių kėlimui. Ataskaitiniais metais atsakingi darbuotojai dalyvavo kvalifikacinio tobulinimo programos mokymuose „Ypatingo statinio statybos vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros, specialiųjų statybos darbų vadovo kvalifikacijos tobulinimo programa“, vyko į organizuojamas statybos ir vandentvarkos ūkio parodas, LVTA ir kitų mokymo įstaigų organizuojamus seminarus ir mokymus. Bendrovės darbuotojams keliama reikalavimai: profesionalumas, žinios, kompetencija, kultūrinis požiūris (tarpusavio bendradarbiavimas). Siekiant geresnių rezultatų, darbų ir paslaugų kokybės, bendrovė rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, profesinių įgūdžių tobulinimu, ugdymu ir potencialų atskleidimu. Kvalifikacijos kėlimas naudingas ne tik pačiam darbuotojui, bet ir įmonei, nes tai padidina darbuotojų gebėjimą prisidėti prie organizacijos sėkmės.

5. VADOVO ORGANIZACINĖ VEIKLA

Bendrovės administracijos vadovas yra direktorius. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos respublikos įstatymais, Akcinių bendrovių įstatymu, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, bendrovės įstatais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą.

Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, tvirtina darbo tvarkos taisykles, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, su kitais atsakingais darbuotojais formuoja įmonės strategiją, numato ir įgyvendina ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos tikslus, dalyvauja projektų valdyme, motyvuoja darbuotojus geram ir kokybiškam darbui, skatina darbuotojų iniciatyvą ir atsakomybę, atsako už informacinę sklaidą, formuoja teigiamą viešąją nuomonę apie įmonę ir jos veiklą, bendrauja su žiniasklaida.

2021 metų gruodžio 23 d. tarp bendrovės direktoriaus ir darbuotojų kolektyvo, kurį atstovavo profesinė sąjunga „Solidarumas“ pasirašyta nauja Kolektyvinė sutartis dėl darbo, profesinių, socialinių ir ekonominių sąlygų bei garantijų. Kolektyvinė sutartis taikoma visiems bendrovės darbuotojams, nepriklausomai nuo jų narystės Profesinėje sąjungoje. 2022 m. sausio 13 d. sutartis užregistruota LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

2023 m. bendrovės vadovas tobulino kvalifikaciją - išklausė mokymų programą „Asmenų, siekiančių įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje“, kuriais suteikiama teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, baigė civilinės saugos mokymo kursą pagal Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų veiklos organizavimo testinio civilinės saugos mokymo programą. Bendrovės vadovas vyko į organizuojamas vandentvarkos ūkio parodas, seminarus, dalyvavo LR Aplinkos ministerijos, Aplinkos projektų valdymo ir Viešųjų investicijų plėtros agentūrų organizuojamuose pasitarimuose ir pristatymuose, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos tarybos ir prezidiumo posėdžiuose, priešgaisrinės ir darbų saugos mokymuose.

5.1. ATLIKTI PATIKRINIMAI

Už ataskaitinius metus nepriklausoma audito įmonė UAB „Analitika“ atliko UAB „Ukmergės vandenys“ finansinių ataskaitų rinkinio ir Reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą.

Įmonės DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB 2023 metų lapkričio 13 d. atliktas persertifikavimo auditas, pagal Vadybos sistemos standartų reikalavimus: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018. Sertifikavimo apimtis – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas, vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba. Integruotos vadybos sistemos sertifikatai pripažinti atitinkantys vadybos sistemos standartus. Audito metu nebuvo nustatyta neatitikčių, vadybos sistema įvertinta kaip rezultatyvi ir atitinkanti standartų reikalavimus.

Kaip ir kiekvienais metais bendrovės nuolatinės reguliuojamos veiklos priežiūrą atlieka Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

Vilniaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba metų eigoje vykdo geriamojo vandens subjektų patikrinimą pagal nustatytus reikalavimus „Geriamojo vandens kokybės programa“.

Kiekvieną metų ketvirtį LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūra atlieka planinius ir neplaninius patikrinimus dėl geriamojo vandens tiekimui, nuotekų ir nuotekų dumblo tvarkymui keliamų aplinkosauginių reikalavimų laikymosi. Metų eigoje Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas kartu su kitų regionų departamentų atstovais atliko planinius patikrinimus dėl aplinkosauginių ir mokestinių reikalavimų laikymosi.

Visų patikrinimų metu esminių pažeidimų nebuvo nustatyta, nereikšmingi neatitikimai pašalinti, atsižvelgta į pateiktas rekomendacijas.

6. VEIKLOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. 7-11 pritarta UAB „Ukmergės vandenys“ 2023–2026 metų strateginiam veiklos planui. 2023 kovo 31 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-569 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Ukmergės vandenys“ 2022–2026 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintas UAB „Ukmergės vandenys“ 2022–2026 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos planas. Bendrovės veiklos strateginio plano tikslas – atsižvelgiant į esamą vandentvarkos būklę Ukmergės mieste ir rajone, nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo kryptis, strateginius tikslus, uždavinius 2023-2026 m., pagal kuriuos rengiamos vandentvarkos infrastruktūros plėtros, atnaujinimo bei remonto programos ir priemonės, siekiant užtikrinti ir sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

Įgyvendinant projektus, susijusius su VN tinklų plėtra Ukmergės mieste ir rajono gyvenvietėse, didžiausias dėmesys 2023 m. buvo skiriamas įvykdymui ES Direktyvos 91/271/EEB - Aglomeracijose > 2000 GE, kuriose yra įrengta centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema, 98 proc. toje teritorijoje esantys būstai turi būti pajungti prie surinkimo sistemos. 2023 m. pabaigai Ukmergės miesto aglomeracijoje pajungimas prie nuotekų surinkimo sistemos buvo 98,8 proc.

Vienas iš pagrindinių veiksmų, lemiančių bendrovės veiklos pokyčius yra informacinių, automatizavimo sistemų plėtra, inovacijos, susijusios su naujų medžiagų, technologijų bei proceso monitoringo priemonių kūrimas. Modernios informacinių, automatizavimo technologijų priemonės mažina darbo laiko sąnaudas, padeda optimizuoti personalo darbą, užtikrinti technologinių procesų valdymą, suteikia galimybes optimizuoti vandentvarkos veiklos procesus. Pakankami techniniai pajėgumai ir ištekliai suteikia galimybes bendrovei vykdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtrą, užtikrina kokybiškas paslaugas, susijusias su pagrindine bendrovės veikla.

Veiklos strategijoje numatyti ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai, uždaviniai už 2023 m. įgyvendinti plane numatytais priemonėmis, rezultatų rodikliai pasiekti. Pasiektų metinių veiklos tikslų atitikimas nustatytiems tikslams vertinamas pateiktas 4 lentelėje pagal numatytus siektinus vertinimo rodiklius. Bendrovė pasiekė visus rodiklius iš siektinų, įvykdydama nustatytus veiklos tikslus ir jai keliamus reikalavimus.

4 lentelė. Pasiektų veiklos tikslų vertinimo rodikliai ir jų pasiekimo rezultatas

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis (per metus)	Siektinų rodiklių įvykdymas (per metus)
1.	Įsiskolinimo koeficientas (reikšmė taikoma ilgalaikių ir trumpalaikių įsiskolinimų)	Iki 30	2,97 (ilgalaikiai) 1,84 (trumpalaikiai)
2.	VERT nustatyto vandens sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė	Ne mažesnė 2,25	4,5
3.	Geriamojo vandens kokybės užtikrinimas	Rekonstruoti/įrengti ne mažiau 1 km vandentiekio tinklų, atlikti remonto darbus ne mažiau 1 vandens gerinimo įrenginyje.	Rekonstruota >1,03 km, įrengta naujų > 8,9 km vandentiekio tinklų Rekonstruoti Deltuvos mst., Dainavos k. vandens gerinimo įrenginiai.
4.	Aplinkos ekologijos gerinimas	Suremontuoti/pastatyti naują 1 nuotekų valymo įrenginį, rekonstruoti/įrengti 0,5 km nuotekų tinklų.	Atliktas Laumėnų k. valymo įrenginių remontas, įrengta naujų > 9 km nuotekų tinklų.
5.	Vandenviečių, nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų perpompavimo stočių automatikos ir duomenų perdavimo sistemos	Rekonstruoti/įrengti ne mažiau 2 (vnt) objektuose	Renovuota Dainavos k. vandenvietės, Rečionių k. nuotekų valymo įrenginių technologinės, procesų valdymo ir duomenų perdavimo sistemos
6.	Avarijų (registruojamų) skaičiaus mažinimas	5 proc.	6,2 proc.
7.	Naujų vartotojų prijungimas	Pajungti ne mažiau 50 būstų	229

8.	Vartotojų (abonentų) apklausa(visuomenės nuomonė apie įmonės atliekamas paslaugas)	Ne mažiau 1	2
9.	Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose, skaičius	Ne mažiau 10 proc. visų darbuotojų	20 proc.

7. PLANAI IR PROGNOZĖS

2024 m. pagrindinė bendrovės veiklos strategija bus vykdoma, vadovaujantis patvirtintu UAB „Ukmergės vandenys“ 2023-20226 metų strateginiu veiklos planu ir 2022–2026 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos planu, kuriuose numatyti strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti. Didelis dėmesys bus skiriamas investiciniams projektams pagal 2022 – 2030 metų Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonę Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ kurių pagrindinis tikslas yra suteikti galimybes Ukmergės rajono gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybėje, didinti ir gerinti nuotekų išvalymo rodiklius, mažinti taršą, diegiant technologijas bendrojo azoto (BN) ir bendrojo fosforo (BP) šalinimui Ukmergės rajono gyvenviečių valybose. Didinant gyventojų būstų pajungimą prie centralizuotų nuotekų tinklų Ukmergės m., bus tęsiamas aplinkos apsaugos investicinių projektų „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste“ įgyvendinimas. Projektų metu suteikta galimybė prisijungti 48 gyvenamiesiems būstams prie nuotekų centralizuotų tinklų. 2023 m. įgyvendinus projektą Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0001 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ pagal priemonę 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ geriamo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų sodininkų bendrijose „Pušėlė“, „Rasa“ ir „Dukstynėlė“, atsirado galimybės sodų bendrijose plėsti vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūrą. 2024 metais numatoma nutiesti apie 1 km vandentiekio ir 1 km nuotekų tinklų, suteikiant galimybę prisijungti 32 gyvenamiesiems būstams.

Siekiant didesnio ir spartesnio naujų vartotojų pajungimo, intensyviai bus vykdomi vandentiekio įvadų, nuotekų išvadų projektavimo ir įrengimo darbai.

Kad pagerinti paviršinių nuotekų surinkimą nuo gyvenamųjų teritorijų, siekiant sumažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai, Ukmergės mieste bus plečiama paviršinių nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūra.

Bendrovė, be investicinių projektų, 2024 metais numato atlikti darbus, sąlygojančius Veiklos strategijoje numatytų ilgalaikių ir trumpalaikių tikslų įgyvendinimą:

- privačių būstų pajungimui - įrengti VN tinklus Kranto g., Šaltinio g., Pievų g. - sodų bendrijoje „Rasa“, Gegutės g., Gandrų g. - sodų bendrijoje „Pušėlė“;
- atlikti Ukmergės miesto vandentiekio tinklų renovacijos darbus Pakalnės g., Žiedo g., Trakų – Dirvonų g.;

- perkloti atviru ir uždaru būdu labiausiai avaringas, senas rajono gyvenviečių vandentiekio, nuotekų tinklų linijas Dainavos k., Siesikų mst.;
 - atlikti vandens gerinimo įrenginių remonto darbus Laičių k., Krikštėnų k.;
 - pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius Pabaisko mst.;
 - atlikti Ukmergės m. nuotekų valykloje aerotenko II - III sekcijų g/b sienų, praėjimo takų ir aikštelių remonto, apsauginių nerūdijančio plieno turėklų įrengimo darbus;
 - paviršinių nuotekų sistemų Ukmergės mieste valymas ir tvarkymas, jų remonto ir naujų įrengimo darbai;
 - įsigyti ir sumontuoti smulkinančias grotas nuotekų perpumpavimo stotyje Nr.5 Purienu g. Ukmergės m.;
 - tęsiant komercinių ir fizinių nuostolių mažinimo vandentiekio tinkluose darbus, bus keičiami esami B klasės skaitikliai į C klasės, atliekama vandens suvartojimo analizė daugiabučiuose, privačiuose būstuose, įmonėse ir įstaigose;
 - mažinant kuro sąnaudas ir eksploatacines išlaidas, atnaujinant technikos parką, numatoma įsigyti krovininį automobilį;
 - optimizuojant elektros energijos sąnaudas, bus atliekami Ukmergės miesto vandenvietės ir nuotekų valyklos reaktyvinės elektros energijos kompensavimo, procesų valdymo SCADA įrangos atnaujinimo darbai;
 - Bendrovei elektros energijai išlaidos sudaro reikšmingą sąnaudų dalį, todėl poreikis pasigaminti energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir ją panaudoti gamybiniuose procesuose – nuotekų valyme ir vandens gavyboje, mažinant sąnaudas elektros energijai, skatina ieškoti sprendimų. Bendrovė numato įrengti saulės elektrinę vandenvietėje ant pastatų stogų;
 - viešose miesto erdvėse numatoma įrengti stacionarias 3-jų lygių vandens gertuves.
- Vykdam ir plėtojant savo pagrindinę veiklą, pritraukiant investicijas į vandentvarkos ūkį, didinant vartotojų skaičių, vartotojų ir darbuotojų supratimą priimant pagrįstus verslo sprendimus užtikrinant veiklos plėtrą, didinamas įmonės vidaus procesų veiksmingumas ir tai tampa sėkmės garantu, kad bendrovė taptų pažangi ir efektyviai dirbanti vandens tiekimo įmonė Lietuvoje.
- Bendrovės veikla turi būti orientuota į vartotojų poreikių tenkinimą, pastovų paslaugų prieinamumą, kokybės ir kainos santykio gerinimą. Sutvarkytas vandens tiekimas palengvina ne tik buitį, tai neabejotinai turi didelę įtaką žmonių savijautai ir sveikatai, o tinkamas nuotekų tvarkymas - apsaugo nuo aplinkos taršos.

Direktorius



Rimas Arlinskas