

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės

mero 2025 m. balandžio d.

potvarkio Nr.

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2024 METŲ VADOVYBĖS ATASKAITA

Bendrovės veikla 2024 metais buvo vykdoma pagrindinėmis kryptimis: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimui, paviršinių nuotekų tvarkymui, inžinerinių statinių - vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, didinant vartotojų prisijungimą prie tinklų, investicinių projektų iš dalies finansuojamų Europos Sąjungos, LR Finansų ministerijos, Ukmergės rajono savivaldybės ir bendrovės lėšomis, įgyvendinimui.

Įgyvendinus projektus „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Dukstynos ir Varkališkių k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.“ (sodininkų bendrijose „Rasa“ ir „Dukstynėlė“) ir „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Antakalnio I k., Lyduokių sen., Ukmergės r.“ (sodininkų bendrijoje "Pušėlė") pagal priemonę Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“, 2024 m. toliau buvo tęsiama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra šiose sodų bendrijose sudarant galimybę prisijungti naujiems vartotojams.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-92 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. D1-1 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2021-2023 m. finansavimo kryptis“ pakeitimo“ (toliau – Sprendimas), kuriuo Projekto vykdytojo projekto įgyvendinimui 2022-12-07 su Aplinkos projektų valdymo agentūra buvo pasirašyta subsidijos teikimo sutartis Nr. LAAIF-S-50(2022) pagal kurią UAB „Ukmergės vandenys“ numato 50-ties gyvenamųjų būstų pajungimą prie centralizuotų nuotekų tinklų, bendra projekto vertė sudaro 173892,73 Eur su PVM: iš jų LAAIF lėšomis finansuojama suma -134760,10 Eur., pareiškėjo nuosavos lėšos įskaitant PVM - 39132,63 Eur. Planuojama įrengti apie 740 m nuotekų tinklų gyventojų sklypų ribose ir apie 273 m nuotekų tinklų iki gyventojų sklypų ribų. 2024 m. projektas

užbaigtas, visi 50 gyvenamųjų būstų prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, su vartotojais sudarytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sutartys.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. T1-459 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal aplinkos apsaugos rėmimo programos oro ir vandens taršos mažinimo ir prevencijos investicinių projektų 2023–2024 m. finansavimo kryptis“ kuriuo Projekto vykdytojo projekto įgyvendinimui „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Ukmergės aglomeracijoje“ buvo skirtas finansavimas iš Lietuvos aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, pasirašyta rangos darbų sutartis su rangovu. Planuojama įrengti apie 624 m nuotekų tinklų bei prijungti 28 būstus. Sutarties galutinis įgyvendinimas 2025 m. birželio mėn.

Siekiant užtikrinti griežtus gamtosauginius reikalavimus ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, 2024 m. buvo įgyvendintas projektas „Pabaisko miestelio buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginių projektavimo ir statybos darbai“. Sutarties vertė 144.200,00 Eur. Pabaisko mst. pastatyti modernūs 20 m³/parą nuotekų biologinio valymo įrenginiai. Šie įrenginiai ne tik efektyviai valo buitines nuotekas, bet ir padeda išsaugoti vietinius vandens telkinius bei biologinę įvairovę.

1. PAGRINDINĖ BENDROVĖS VEIKLA

Pagrindinė bendrovės veikla - geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, jos paskirtis - aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės vandenį vartotojams bei surinkti ir išvalyti nuotekas. Veikla vykdoma pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015-04-03 išduotą ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-1869 „Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ išduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-02 pakeitimo“, pakeista ir išduota Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Ukmergės mieste, Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Siesikų, Taujėnų, Veprių, Vidiškių, Želvos ir Žemaitkiemio miesteliuose, Antakalnio I, Antakalnio III, Atkočių, Balelių, Dainavos, Dukstynos, Jasiuliškio, Jonušų, Kultuvėnų, Laumėnų, Lėno, Liūnelių, Petronių, Rečionių, Samantonių, Slabados, Statikų, Šaukavos, Šventupės, Taujėnų, Tulpiakiemio, Varinės, Varkališkių, Vileikių, Viškonių ir Žeimių kaimuose, geriamojo vandens tiekimo veikla Šešuolių miestelyje, Antakalnio, Bikonių, Daumantiškių, Juodausių, Kančiškių, Kaušų, Krikštėnų, Kurėjų, Kuzilų, Laičių, Laukūnų, Liausių, Nuotekų, Pageležių, Pauplių, Pavytinės, Paželių, Tolučių, Valų, Varkalių, Vaitkūnų ir Žeruolių kaimuose, nuotekų tvarkymo veikla Vaitkuškio kaime, esančiuose Ukmergės rajono savivaldybėje.

Bendrovė be pagrindinės veiklos užsiima kita, įstatuose numatyta veikla, siekiant papildomų pajamų ir pelno gavimo. Vykdoma transporto priemonių ir mechanizmų nuoma, inžinerinė veikla, atliekami vandens, nuotekų, paviršinių nuotekų laboratoriniai tyrimai, vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo ir įrengimo darbai, nuotekų vamzdinių televizinė diagnostika, nuotekų dumblo kompostavimas.


Vadovaujantis Statybos Produkcijos Kvalifikacijos Centro patvirtintais reikalavimais, 2018 m. spalio 31 d gautą kvalifikacijos atestatas Nr.8501, kuriuo suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje. Statybos darbų sritys: žemės darbai, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas. Kvalifikacijos atestato peržiūros patikra atliekama pagal STR 1.02.01:2017 VII sk. 108 p. reikalavimus ir pateikiama išvada dėl įmonės Kvalifikacijos atestato peržiūros, kurioje nurodoma, kad įmonė atitinka Statybos įstatymo 18 str. 3 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymui, Bendrovė yra priskirta strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčioms

įmonėms. 2022 m. gegužės 23d. Aplinkos ministro įsakymu Nr.V-100 patvirtintas jos saugumo planas.


1.1. Geriamojo vandens gavyba, gerinimas ir tiekimas

2024 metų pabaigai bendrovė Ukmergės mieste ir rajono gyvenvietėse eksploatavo 35 vandenvietes, 50 gręžinių, 8 vandens bokštus, 34 vandens gerinimo įrenginius, 430,1 km vandentiekio tinklą, iš jų 220,8 km Ukmergės m. ir 209,3 km rajono gyvenvietėse.

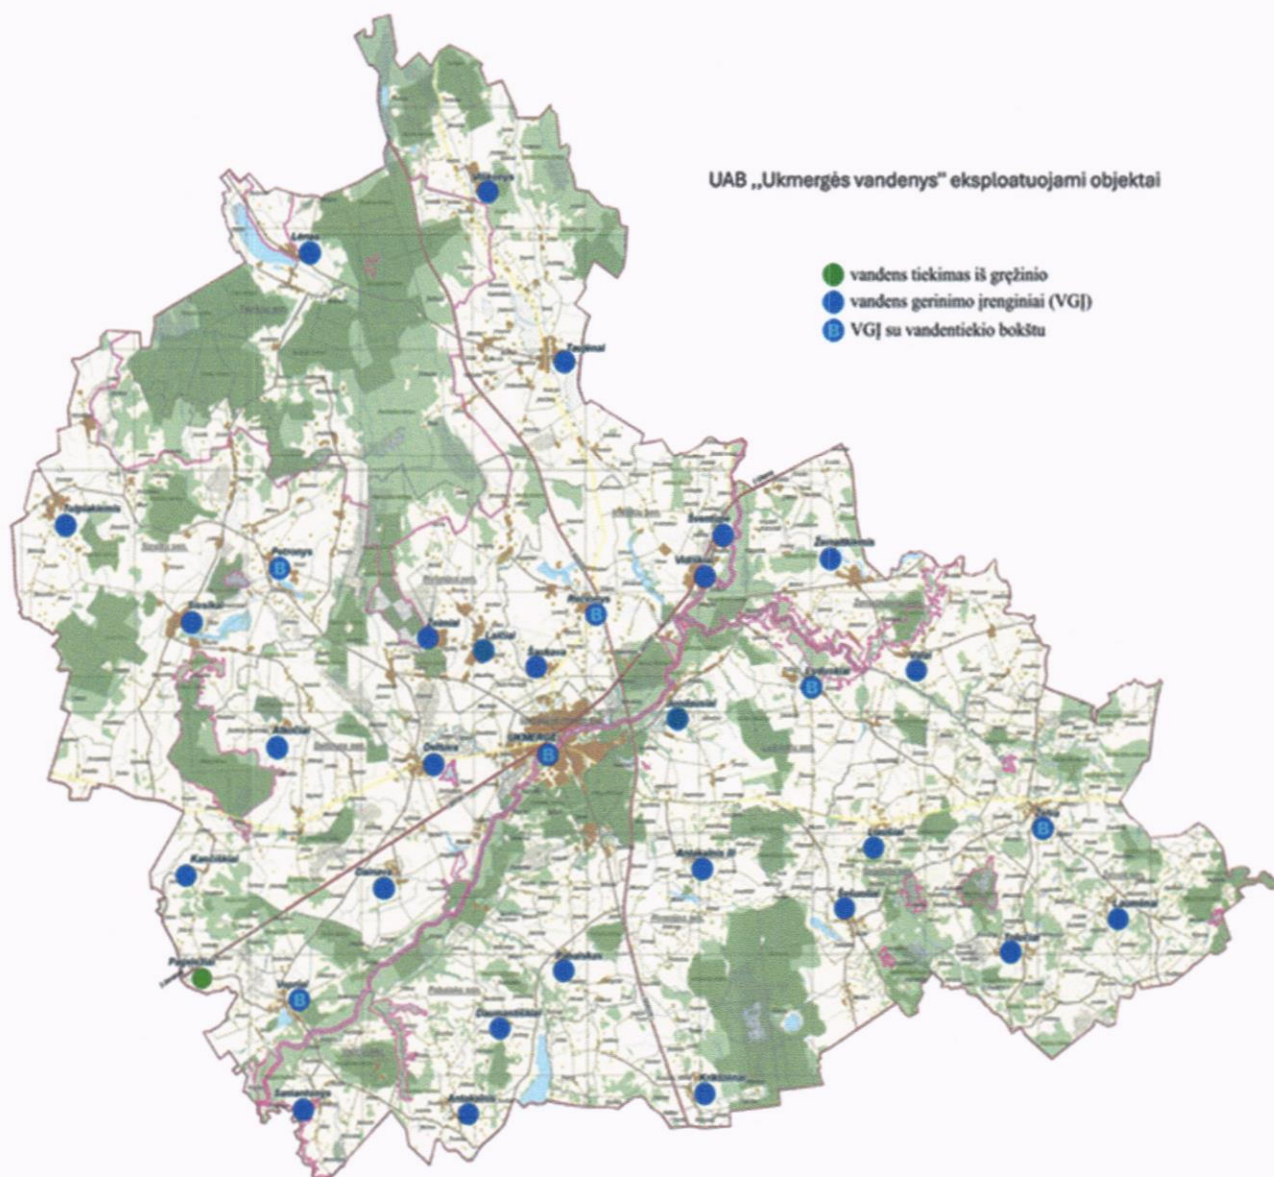

1.1.1 pav. UAB „Ukmergės vandenys“ eksploatuojamų vandenviečių išsidėstymas Ukmergės rajono savivaldybėje

Ataskaitiniais metais Ukmergės mieste buvo išgauta 2024 m. 1009,906 tūkst. m³, 2023 m. 1013,391 tūkst.m³, rajono gyvenvietėse 2024 m. – 267,65 tūkst. m³, 2023 m. – 270,799 tūkst. m³ vandens. 2024 m. išgaunamo vandens kiekis mieste, lyginant su 2023 m. sumažėjo 0,4 proc. (1.1.2 pav.), rajono gyvenvietėse 1,2 proc. Vykdoma vandentiekio tinklų renovacija sumažina avarijų skaičių tinkluose ir tai lemia mažesnius vandens praradimus.

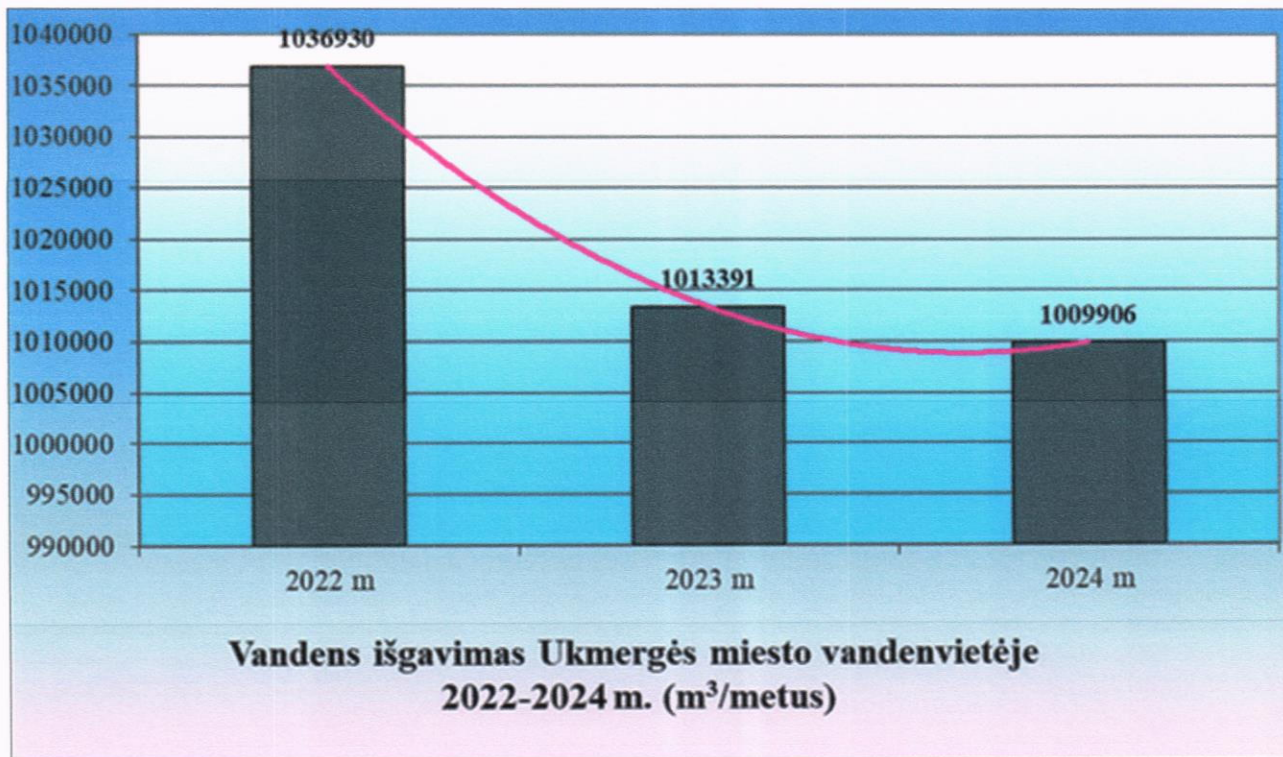

1.1.2 pav. Geriamojo vandens išgavimas Ukmergės m. 2022 – 2024 m

Užtikrinant vartotojų poreikių tenkinimą geriamuoju vandeniu, atitinkančiu vandens kokybės reikalavimus, bendrovė 2024 m. Laičių k., Krikštėnų k., Daumantiškių k. ir Liaušių k. atliko vandens gerinimo įrenginių remonto darbus, pakeičiant filtrų užpildus, drenažines sistemas, valdymo vožtuvus. Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje visi 100 proc. vartotojai naudojami kokybišku geriamuoju vandeniu, atitinkančiu Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus. Pagal šiuos reikalavimus yra vykdoma geriamojo vandens kokybės nuolatinė ir periodinė priežiūra, kurią atlieka bendrovės laboratorija turinti leidimą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Ukmergės miestui ir rajono gyvenvietėms tiekiamo geriamojo vandens stebėseną už einamus metus atlikta pagal 2024 m. planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamentu Vilniaus apygardos priežiūros skyriumi. Reikalaujamų ir atliktų tyrimų skaičius, neatitiktųjų tyrimų skaičius, neatitikimo priežastys pateikiamos geriamojo vandens stebėsenos metinėse statistinėse ataskaitose.

Vandens tiekimo pertrūkių, ilgesnių kaip 24 val. nebuvo, avarijas stengiamasi likviduoti operatyviai. Avarijų skaičius ataskaitiniais metais lyginant su praeitais metais sumažėjo - mieste nuo 32 vnt. iki 26 vnt., rajono gyvenvietėse nuo 53 vnt. iki 43 vnt.

Bendrovė, be jau vykdomų vandentvarkos projektų, dalinai finansuojamų ES, Finansų ministerijos lėšomis, ataskaitiniais metais, siekiant gyventojams sudaryti sąlygas prijungti būstus prie centralizuotų vandentiekio tinklų, nuosavomis lėšomis iš uždirbto pelno už 2023 m. įrengė 405 m vandentiekio tinklų Ukmergės raj., Antakalnio I kaime - Gegutės g., Gandrų g., Lakštingalų g. ir Putpelių g., 480 m Dukstynos k. - Kranto g., Šaltinių g., Pievų g., Smėlyno g. Atviru arba uždaru tinklų įrengimo būdu rekonstravo 1155 m vandentiekio tinklų Siesikų mst., 290 m Laičių k., Ukmergės m. - Vilniaus g., Pakalnės g. 298 m, savivaldybės lėšomis Linų g. rekonstravo 72 m vandentiekio tinklų. Kadangi didesnė dalis vandentiekio linijų tiek mieste, tiek rajono gyvenvietėse yra senesnės kaip 30 - 40 metų, tinklų rekonstrukcijai bus reikalingos ir skiriamos vis didesnės lėšos.

1.2. Nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas

Bendrovė eksploatuoja 331,7 km nuotekų tinklų, iš jų 213,5 km mieste ir 118,2 km rajono gyvenvietėse, 24 nuotekų tvarkymo sistemas su valymo įrenginiais, dumblo kompostavimo įrenginius, 83 nuotekų siurblių, 102,2 km paviršinių nuotekų tinklų, 4 paviršinių nuotekų valymo įrenginius. Kad užtikrinti vis didėjančius gamtosauginius reikalavimus 2024 m. buvo rekonstruoti Pabaisko mst. valymo įrenginiai (1.2.1 pav.).



1.2.1 pav. UAB „Ukmergės vandenys“ Pabaisko mst. biologiniai nuotekų valymo įrenginiai

2024 metais Ukmergės miesto pagrindinėje nuotekų valykloje buvo atlikti aerotanko gelžbetonių konstrukcijų remonto darbai, apsauginių turėklų pakeitimas nerūdijančio plieno konstrukcijomis taip užtikrinant objekto ilgaamžiškumą, darbuotojų saugumą ir efektyvesnį įrenginių eksploatavimą (1.2.2 pav.).



1.2.2 pav. Ukmergės m. nuotekų valyklos aerotankas


Rekonstrukcijos darbų planavimas, nuolatinis nuotakyno tinklo valymas turima kanalų valymo įranga, televizinė diagnostikos įranga, kurios pagalba atliekama vamzdynų televizinė diagnostika, nustatoma labiausiai pažeistos tinklo vietos ir pakeičiami naujais vamzdžiais atviru arba uždaru būdu užtikrina savalaikį ir kokybišką buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų valymą, mažina avarijų ir gedimų skaičių nuotekų tinkluose. Ataskaitiniais metais turėjome 122 avarijas ir gedimus, 2023 m. – 128.

Bendrovė be jau vykdomų vandentvarkos projektų, dalinai finansuojamų ES lėšomis, siekdama gyventojams sudaryti sąlygas prijungti būstus prie centralizuotų nuotekų tinklų Ukmergės m. ir rajono gyvenvietėse, papildomai nutiesė 945 m naujų savitakinių ir slėginių nuotekų tinklų. Ukmergės rajono savivaldybei su AB „Via Lietuva“ vykdant projektą „Valstybinės reikšmės kelio jungties nuo krašto kelio Nr. 231 Vytinė-Vaitkuškis-Ukmergė sankryžos 5,152 km iki Ukmergės m. Kauno ir Žiedo g. sankryžos statybos techninis darbo projektas“ kelio ir tinklų sankirtose atliko nuotekų tinklų DN 200, DN 250 renovacijos darbus Vilniaus g., Bugenių g., kurių bendras ilgis sudarė 210 m.

Nuotekų valymas – tai investicija į aplinkosaugą, kurią reglamentuoja nuotekų normos ir vandens kokybės standartai. Nuotekų užterštumo normos reglamentuoja vidaus vandens telkinių ir teritorinių vandenų teršimą buitinėmis ir gamybinėmis nuotekomis, todėl jas būtina tvarkyti nedelsiant – valyti dabar – švariai gyventi šiandien. Svarbiausi rodikliai pagal kuriuos galima nustatyti vandens valymo kokybę ir įrenginių darbo efektyvumą yra: suspenduotos medžiagos (SM), kurios rodo bendrąjį vandens užterštumą, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS_7) parodo biologinio valymo efektyvumą, bendras azotas (BN) bei fosforas (BP) užterštumą biogeninėmis medžiagomis. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidime bei Nuotekų tvarkymo reglamente keliamus reikalavimus nuotekų išvalymo kokybei Ukmergės miesto ir rajono valyklose tikrinama pagal tris valomus parametrus: BDS_7 , BP, BN. Vidutinė metinė ištekančių nuotekų taršos koncentracija 2024 m. sudarė: BDS_7 – 3,1 mgO_2/l (leidžiama 15 mgO_2/l), BN – 5,4 mg/l (leidžiama 15 mg/l), BP - 0,62 mg/l (leidžiama 2 mg/l).


1.2.3. pav., matome atitekančių teršalų kiekių sumažėjimą 2024 metais, lyginant su ankstesniais 2023 m. ir 2022 m. Tam didžiausią įtaką turėjo pramonės įmonių nuotekų realizacijos mažėjimas. Teršalų kiekiai, pagal taršos rodiklius, už kuriuos skaičiuojama stacionari tarša Ukmergės nuotekų valymo įrenginiuose (NVI) lyginamaisiais metais išlieka mažai pakitusi.

Nuotekų užterštumo kontrolę vykdo bendrovės nuotekų tyrimų laboratorija, turinti LR Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą Nr.1AT-232 atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus. Ukmergės miesto ir seniūnijų nuotekų valymo įrenginiuose įtekančių ir išleidžiamų nuotekų kontrolė atliekama pagal monitoringo planus ir technologinių tyrimų grafikus. Rodikliai yra pateikiami už kiekvieną ketvirtį nuotekų monitoringo ataskaitose, aplinkos monitoringo (Šventosios upės) – už metus.

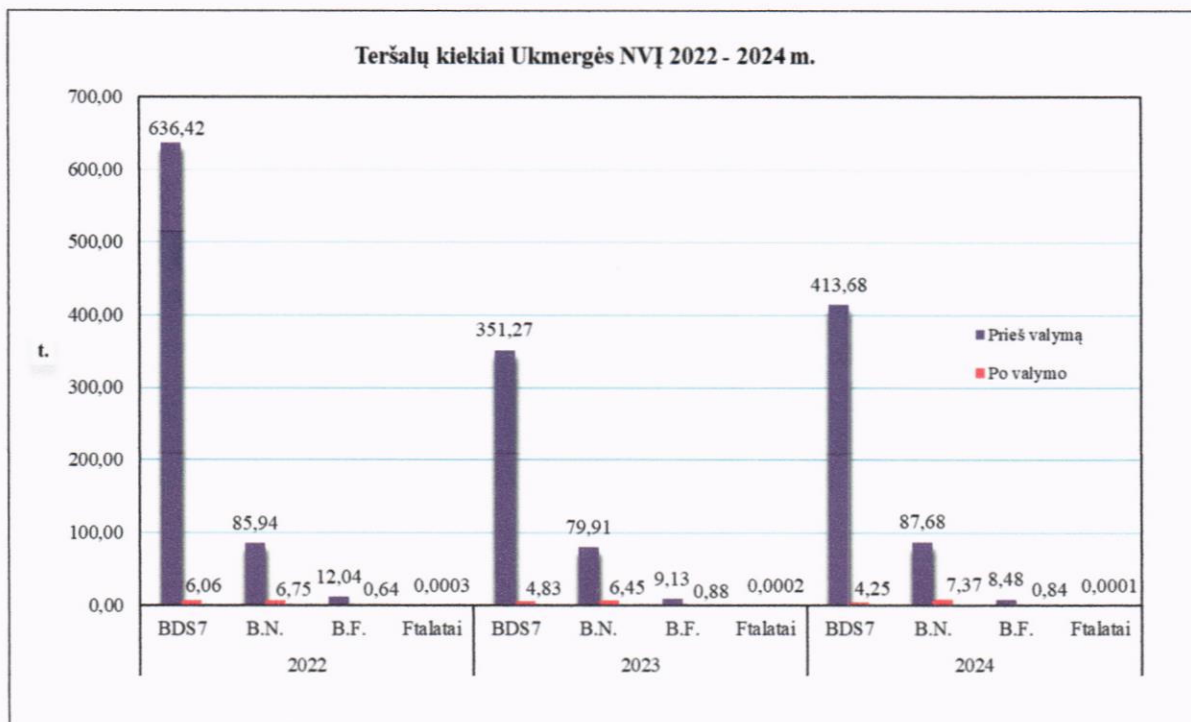

1.2.3 pav. Teršalų kiekiai, už kuriuos skaičiuojama stacionari tarša Ukmergės NVĮ už 2022 – 2024 metus

Ukmergės miesto NVĮ faktinis ištekančių išvalytų nuotekų kiekis sudarė: 2024 m. - 1355709 m³, 2023 m. – 1204579 m³. Lyginant kelių paskutinių metų duomenis - patenkančių į valymo įrenginius nuotekų kiekius ir realizuotų nuotekų kiekius (1.2.4 pav.), o taip pat pateiktus Lietuvos metrologijos tarnybos duomenis apie žymiai padidėjusius arba sumažėjusius iškritusių kritulių kiekius, darome išvadą, kad didelis paviršinių nuotekų kiekis patenka į buitinių nuotekų tinklus dėl paviršinių nuotekų tinklų nebuvimo, senų, nesandarių buitinių nuotekų tinklų prastos būklės.

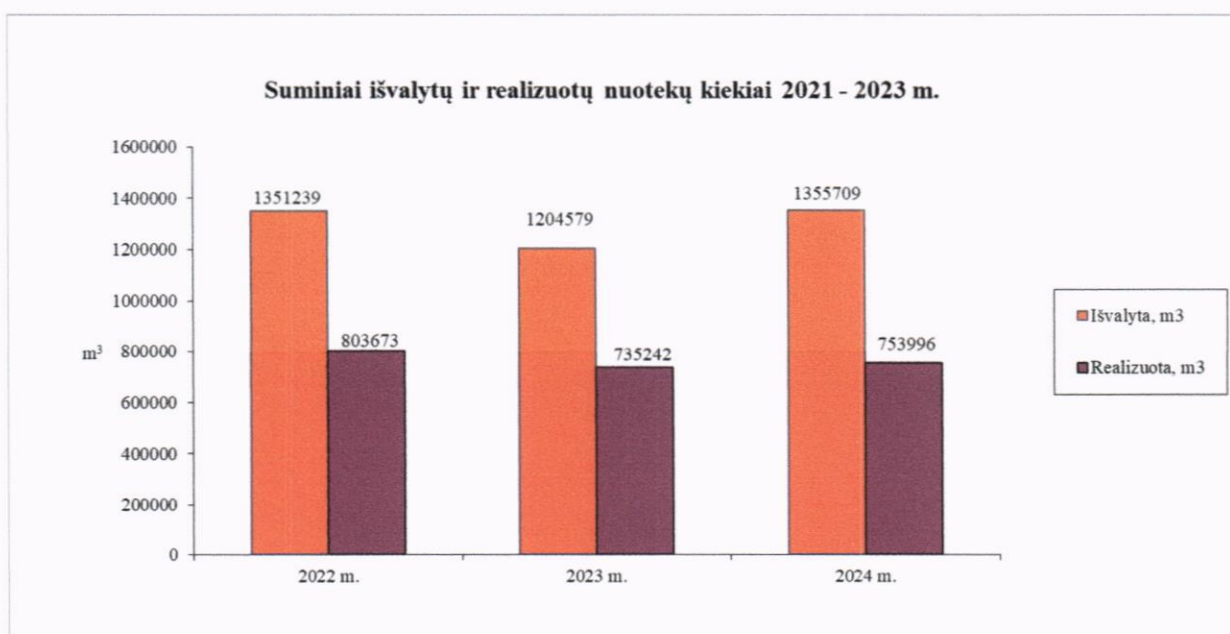

1.2.4 pav. Ukmergės NVĮ ištekančių išvalytų ir realizuotų nuotekų suminis kiekis už 2022 – 2024 metus

Nuotekų kiekiai, atvežami iš gyventojų asenizacinėmis transporto priemonėmis 2024 m. sudarė 7409 m³, 2023 m. - 8039 m³. Sumažėjusiam nuotekų surinkimui didžiausią įtaką sudarė mažesnis užsakymų skaičius iš miesto ir sodų bendrijose gyvenančių gyventojų, kadangi įgyvendinus projektus „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Ukmergės aglomeracijoje“, „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Dukstynos ir Varkališkių k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.“ (sodininkų bendrijose „Rasa“ ir „Dukstynėlė“) ir „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Antakalnio I k., Lyduokių sen., Ukmergės r.“ (sodininkų bendrijoje "Pušėlė") dalis gyventojų prisijungė prie centralizuotų geriamojo vandens ir nuotekų tinklų.

Vienas saugiausių ir efektyviausių būdų tvarkyti nuotekų valymo įrenginiuose susidarantį dumblą – apdoroti jį ir paversti kompostu. Pabaisko seniūnijoje, Sargelių kaime įrengta kompostavimo aikštelė, kurioje visas nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs, sausinimo įrenginiais - centrifūgomis nusausintas dumblas pristatomas ir kompostuojamas. Į kompostavimo aikštelę priimamas dumblas kompostavimui ir iš Širvintų miesto nuotekų valyklos. Per 2024 metus buvo paruošta 1713 tonų komposto, kuriam pagaminti buvo sunaudota 2091 t. dumblo, 2060 t. struktūrinės medžiagos, 47 t. lakiųjų durpių ir neapdorotos medienos pelenų.



2. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR VALDYMAS

UAB „Ukmergės vandenys“ (toliau-Bendrovė) buvo įregistruota 1995 m. balandžio 7 d. Ukmergės rajono valdyboje kaip SP UAB „Ukmergės vandeny“ registracijos Nr. UAB 95-7.

2002 metų gruodžio 17 d. Ukmergės rajono savivaldybėje perregistruota į UAB „Ukmergės vandenys“, įregistravimo Nr. UAB 02-24.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų gegužės 29 d. sprendimu Nr.7-154 didinamas Bendrovės įstatinis kapitalas 378270 vnt. paprastųjų vardinių 2,9 Eur nominalios vertės akcijų. Padidinus Bendrovės įstatinį kapitalą, įstatinis kapitalas yra 8 095 254,30 Eur padalintas į 2791467 vnt. paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų.

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas - direktorius.

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat bendrovės vadovo kompetencija, jo skyrimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.


Bendrovėje pagal atliekamas darbo funkcijas veikia 7 tarnybos: vandentiekio stočių, VN tinklų eksploatavimo, nuotekų valymo įrenginių, energetinė, transporto, abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyrius, geriamojo vandens ir nuotekų laboratorija.

2.1. Vadybos sistemos

Nuo 2014 metų bendrovė yra įdiegusi integruotą kokybės, aplinkos apsaugos, darbų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 bei OHSAS 18001:2007 standartus ir juos patvirtinančius sertifikatus. Sistema įgalioja bendrovę laikytis įdiegtų procedūrų reikalavimų laikymosi visai jos vykdomai veiklai, padeda užtikrinti nuolatinį tobulinimą ir efektyvumą. 2024 m. po atlikto audito bendrovė pripažinta atitinkanti kokybės, aplinkos apsaugos, sveikatos ir saugos vadybos sistemas pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standartus, gauti juos patvirtinantys sertifikatai. Pateikta auditoriaus išvada: sertifikavimo sritis (ir ribos) yra laikomos tinkamomis, audito metu nebuvo nustatyta neatitikčių, organizacijos veiklos ir procesai sistemingai valdomi, yra pozityvus darbuotojų mąstymas, noras tobulinti įmonės veiklą, vadybos procesus.

3. VEIKLOS REZULTATAS, FINANSINIAI IR PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

2024 metais bendrovės pajamos sudarė 3812,231 tūkst. Eur, 2023 m. siekė 3270,277 tūkst. Eur ir tai sudarė 541,954 tūkst. Eur arba 16,5 proc. daugiau nei 2023 m. Iš pagrindinės bendrovės veiklos (geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, pardavimo bei nuotekų transportavimo pajamos) sudarė 3390,809 tūkst. Eur, 2023 m. – 2901,951 tūkst. Eur, tai – 488,858 tūkst. Eur daugiau nei 2023 m. Iš kitos veiklos ataskaitiniais metais gautos pajamos sudarė 416,687 tūkst. Eur, 2023 m. - 368,114 tūkst. Eur - padidėjimas 120,744 tūkst. Eur arba 13.1 proc. Gautų pajamų iš pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pasiskirstymą proc. pavaizduota 3.1 pav.

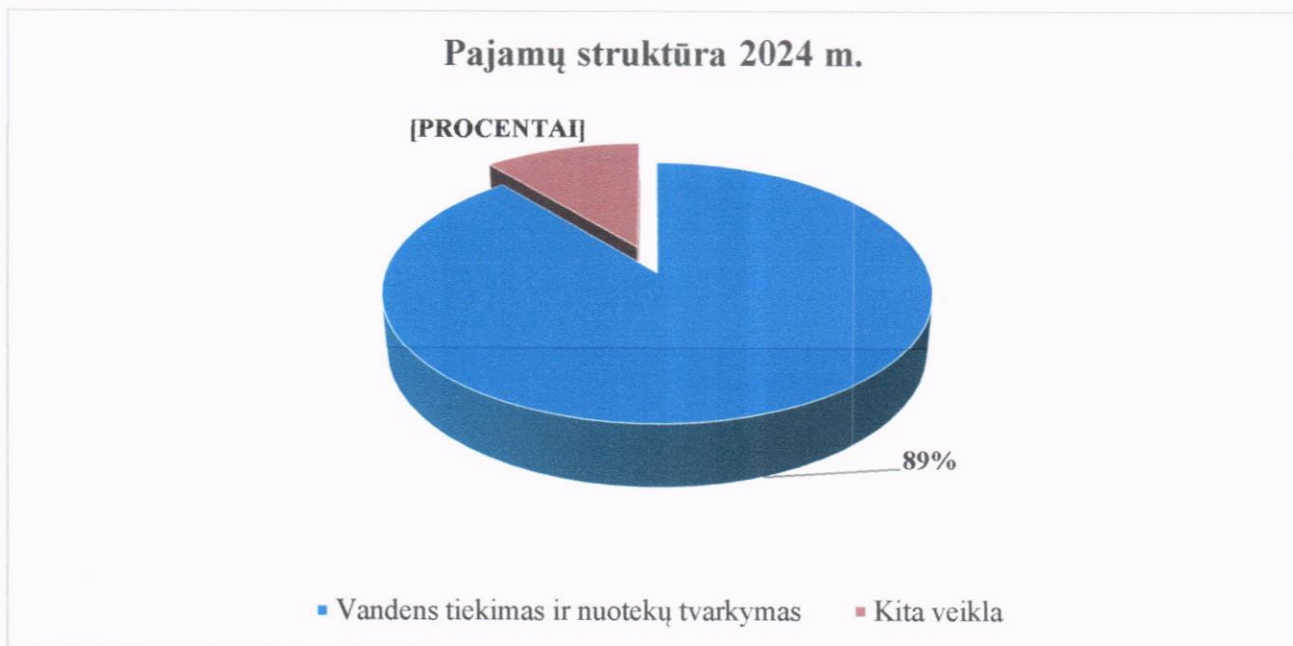

3.1 pav. UAB „Ukmergės vandenys“ pajamų struktūra už 2024 m.

Bendrovė 2024 finansiniais ataskaitiniais metais gavo 387,39 tūkst. Eur pelno. Pagrindiniai bendrovės finansiniai ir veiklos rodikliai pateikti 1 ir 2 lentelėse.

1 lentelė. UAB „Ukmergės vandenys“ pagrindiniai finansiniai rodikliai

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2024 m	2023 m	2022 m
Viso pajamos (pagrindinės ir kitos veiklos), tūkst. Eur	3812,23	3270,28	3041,28
Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	3390,81	2901,95	2622,72
Pelnas iki mokesčių, palūkanų mokėjimo, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA), tūkst. Eur	920,53	697,14	362,02
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą, tūkst. Eur	387,39	182,4	-143,31
Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur	387,39	182,4	-143,31


Turtas laikotarpio pabaigoje, tūkst. Eur	23519,66	23738,61	22880,10
Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje, tūkst. Eur	8985,17	8607,38	8424,98
EBITDA pelningumas, proc.	27,15	24,02	13,80
Veiklos pelningumas, proc.	11,42	6,29	-5,46
Grynasis pelningumas, proc.	11,42	6,29	-5,46

2 lentelė. Pagrindiniai veiklos rodikliai

Metai	2024	2023	2022
Veiklos rodikliai, tūkst. m³			
Vandens realizacija	988,0	955,2	1017,5
Nuotekų realizacija	893,7	868,8	942,5
Vartotojų ir abonentų skaičius metų pabaigai, vnt.			
Vartotojai	14713	14530	14301
Abonentai (įmonės)	403	399	408
Lietaus (paviršinių) nuotekų abonentai	81	74	73
Eksplatuojamų tinklų ilgis, km			
Vandentiekio tinklai	430,2	428,6	416,5
Nuotekų tinklai	331,7	330,1	319,6
Lietaus (paviršinių) nuotekų tinklai	102,2	100,7	94,3


Bendrovės patiriamų veiklos sąnaudų struktūra pavaizduotos 3.2 pav. Pagrindinės veiklos tiesioginės, bendrosios ir administracinės sąnaudos 2024 m. sudarė –3085,156 tūkst. Eur., lyginant su 2023 m. – 2868,04 tūkst. Eur., sąnaudos padidėjo 7,5 proc. Pagrindinės priežastys, lėmusios bendrą sąnaudų didėjimą, buvo didinamas darbo užmokesčio darbuotojams, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimo dėl įgyvendintų vandentvarkos projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų paramos bei nuosavomis bendrovės lėšomis. Kitos sąnaudų rūšys liko panašaus dydžio kaip ir ankstesniais metais.

Pagrindinės veiklos sąnaudų struktūra 2024 m.

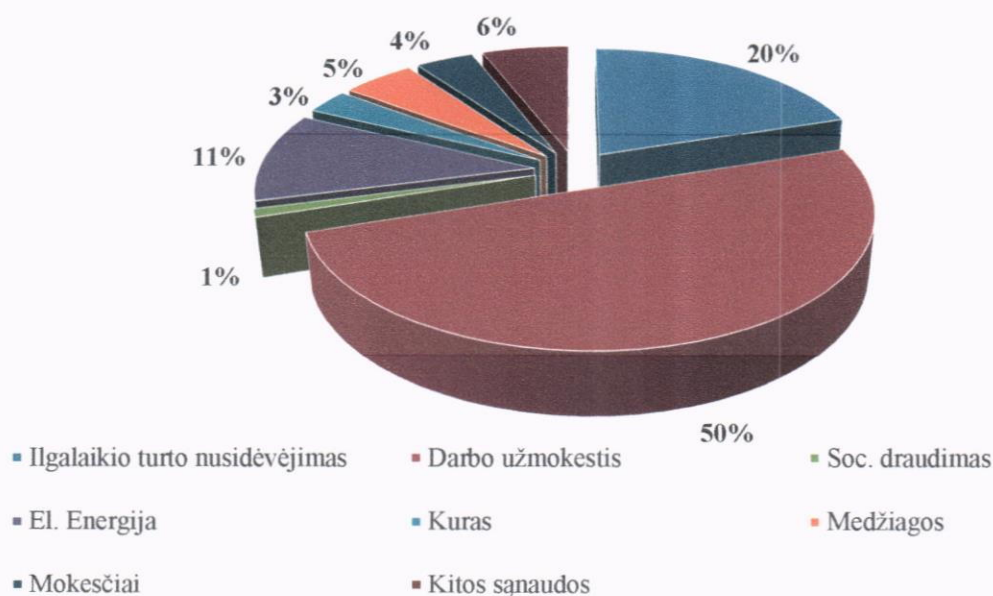


3.2 pav. UAB „Ukmergės vandenys“ pagrindinės veiklos sąnaudų struktūra 2024 m.

Vienas iš veiksnių, lemiančių kiekvienos ūkinės veiklos raidos pokyčius yra informacinių, automatizavimo sistemų plėtra, inovacijos, susijusios su naujų medžiagų, technologijų bei proceso monitoringo priemonių kūrimu, elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių. 3.3 pav. ir 3.4 pav. matome, kad 2024 m. bendrovėje buvo sunaudota 1775889 kWh elektros energijos už 248337 Eur, 2023 m. - 1723557 kWh elektros energijos už 227619 Eur. Metinis elektros energijos suvartojimas, 1 kWh įsigijimo kaina išliko panašūs, tačiau ženkliai padidėjo galios mokesčiai ir tai įtakojo 9 proc. didesnes sąnaudas elektros energijai.

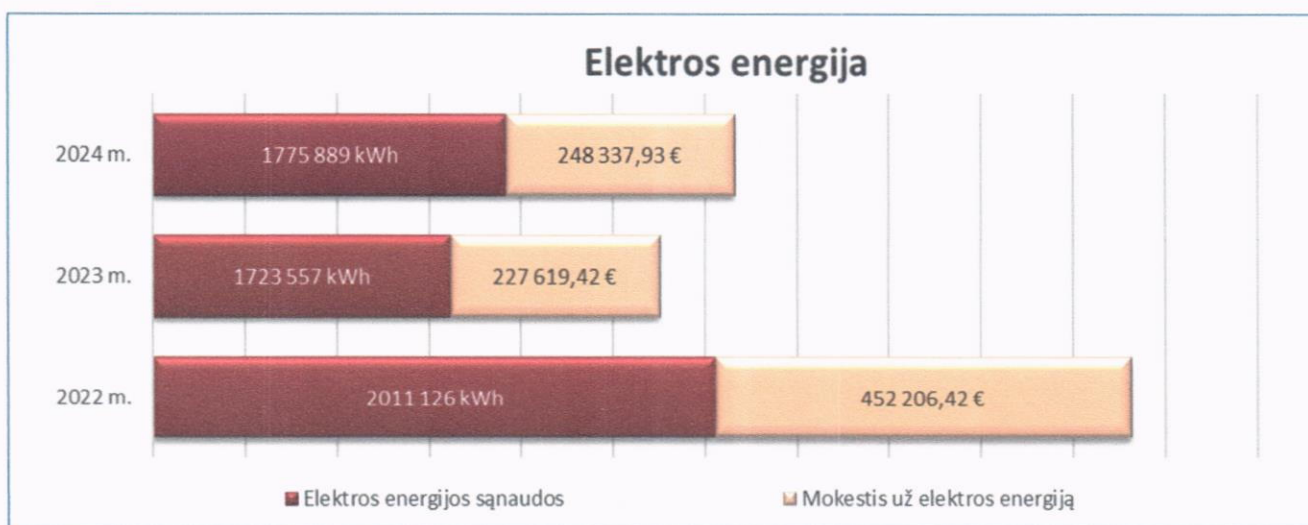

3.3 pav. Bendrovės suvartoti elektros energijos kiekiai kWh ir sąnaudos Eur. 2022 - 2024 m.

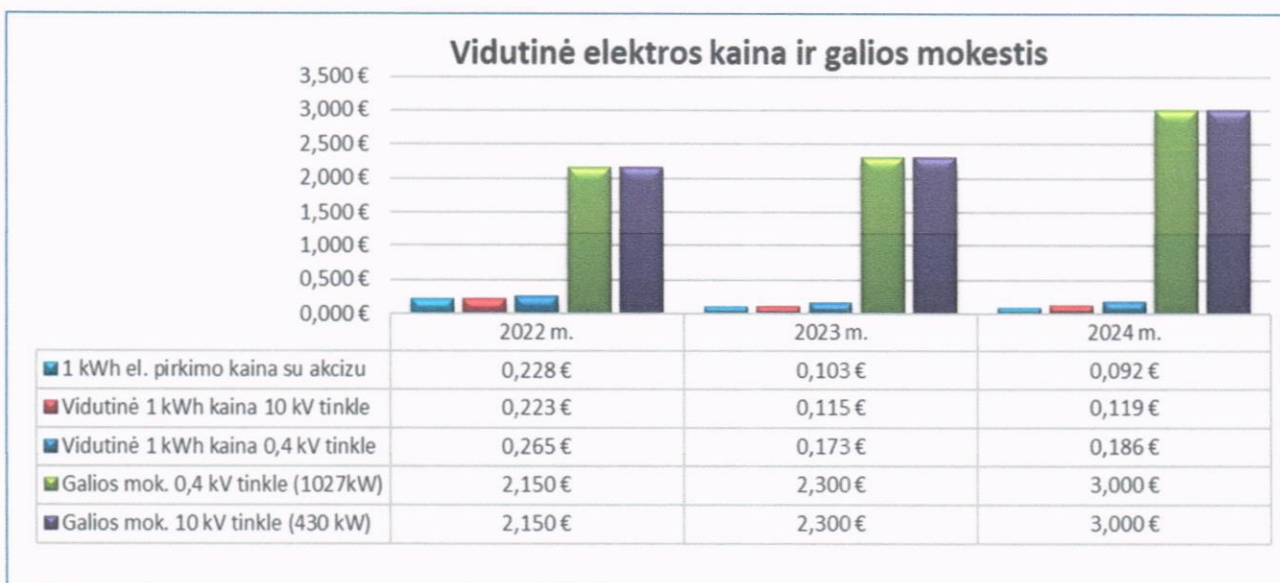

3.4 pav. Bendrovės suvartojamos elektros energijos kainos ir galios pokyčiai Eur 2022 - 2024 m.

Bendrovei elektros energijai išlaidos sudaro reikšmingą sąnaudų dalį, todėl poreikis pasigaminti energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir ją panaudoti gamybinuose procesuose – nuotekų valyme ir vandens gavyboje skatina ieškoti sprendimų, 2024 m. UAB „Ukmergės vandenys“ įsirengė dar vieną fotovoltinę 90 kW saulės jėgainę Ukmergės miesto vandenvietės teritorijoje ant pastatų stogų Ukmergės m., Gėlių g. 18. (3.5 pav.) Pagaminta žalioji elektros energija bus naudojama geriamojo vandens gavybai, ruošimui, pristatymui ir kitiems gamybiniais poreikiais. Pagrindinis ir didžiausias ekonominis efektas yra kada pagaminama energija iš karto suvartojama vidaus tinkle, tada nėra papildomų persiuntimo, perdavimo ir pasaugojimo paslaugų mokesčių.




3.5 pav. Fotovoltinės saulės elektrinė ant bendrovės pastatų stogų (Gėlių g. 18)

Paskutinių kelerių metų laikotarpiu vis didėjantys gedimai ir sutrikimai elektros energijos perdavime, saugumo ir patikimumo užtikrinime, atspindi vis blogėjančią elektros energijos tiekimo Elektros skirstymo operatoriaus (ESO) tinklo būklę ir kokybę, todėl, dėl vis dažniau pasitaikančių sutrikimų elektros energijos perdavime rajono gyvenvietėse, įsigijami dyzeliniai generatoriai ir stacionariai montuojami vandens gerinimo įrenginiuose rajono gyvenvietėse, kad laikinai užtikrinti gyventojų aprūpinimą geriamuoju vandeniu.

Gamtinių dujų suvartojimas 2024 m. sudarė 17101 m³, lyginant su 2023 m. - 13288 m³, suvartojimas padidėjo, tačiau dėl sumažėjusių kainų pokyčio už suvartotas dujas išlaidos buvo 27,41 proc. mažesnės nei ankstesniais metais.

Vandens realizacija 2024 m. sudarė 987,022 tūkst. m³, 2023 m. – 954,682 tūkst. m³, lyginant su 2023 m. padidėjo 32,340 tūkst. m³ ir tai sudarė 3,34 proc. padidėjimą, nuotekų padidėjo 24,963 tūkst. m³, kas sudarė 2,8 proc. padidėjimą (3.6 pav.).

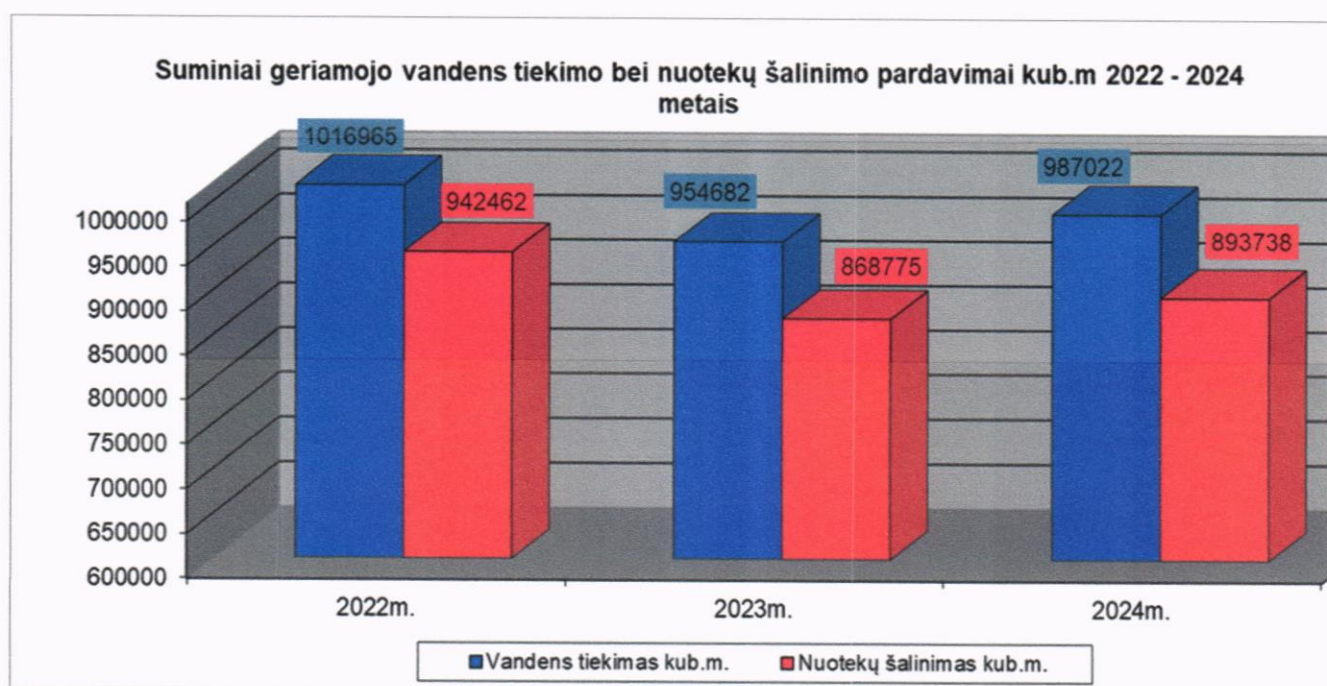


3.6 pav. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo realizuotų kiekių dinamika 2022 - 2024 m.

Lyginant geriamojo vandens pardavimus pagal vartotojų grupes 2024 m. - 2023 m. (3.7 pav.) matome didžiausią sumažėjusį suvartojimą pramonės įmonių.

Išvestinis vandens suvartojimas vienam gyventojui liko nepakitęs - 2,05 m³/mėn., nuotekų - 1,94 m³/mėn.

Vandens realizacijos pasiskirstymas tarp įmonių ir gyventojų 2024 metais

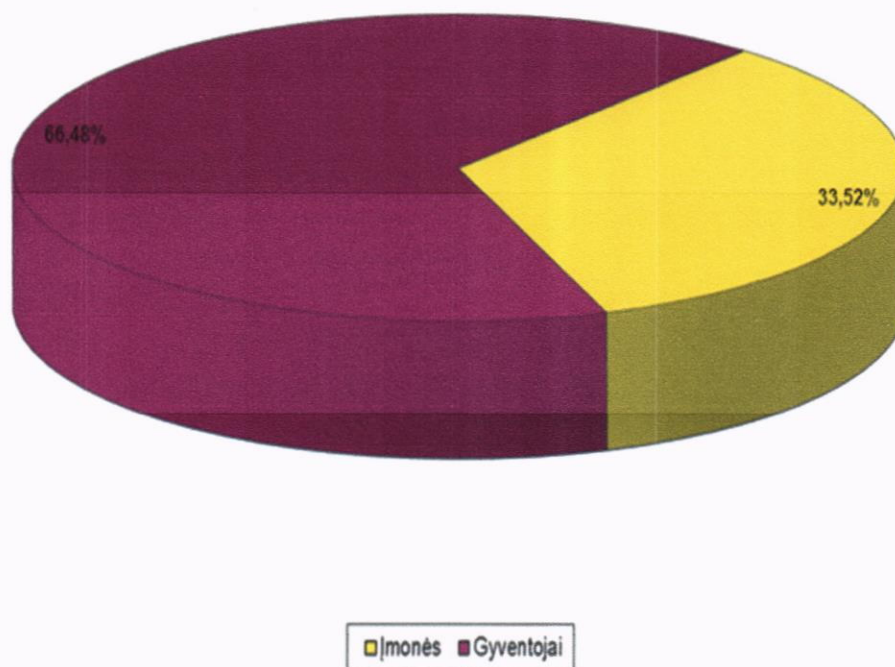

3.7 pav. Vandens suvartojimo pasiskirstymas proc.

Ataskaitiniais metais lyginant su ankstesniais pastebimi vis mažesni vandens pardavimai pramonės įmonių, įstaigų vartotojų grupėms. Siekiant kompensuoti netektis dėl pramonės įmonių mažesnio vandens suvartojimo, įgyvendinant vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros plėtros projektus, intensyviai buvo vykdomi vandentiekio įvadų, nuotekų išvadų projektavimo ir klojimo darbai naujų vartotojų pajungimui. 2024 m. prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų Ukmergės m. ir rajone prisijungė 183 naujų vartotojų, parengta 165 vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų projektų, išduotos 200 prisijungimo sąlygos. Naujų vartotojų atsiradimas iš dalies kompensuoja mažėjantį įmonių, įstaigų, kaimo vietovėse dėl vis mažesnės gyventojų vedamos ūkinės veiklos, vandens suvartojimą.

Siekiant mažinti susidarančius tiek fizinius, tiek komercinius vandens nuostolius vykdoma vandens netekčių miesto vandentiekio tinkluose mažinimo programa. Įdiegta vandentiekio tinklų monitoringo sistema leidžia greičiau ir tiksliau nustatyti vandentiekio avarijos vietą, ją pašalinti ir tokiu būdu sumažinti nuostolius vandentiekio tinkluose. Vandens suvartojimo matavimai daugiabučių namų įvaduose, skaitiklių analizė ir skersmens parinkimas, montavimas C klasės vandens skaitiklių leido sumažinti nuostolius daugiabučiuose namuose iki 4,4 proc.

Kad geriau sužinoti abonentų ir vartotojų nuomonę apie teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę bendrovės internetinėje svetainėje www.ukvand.lt patalpinta parengta apklausos anketa su klausimais. Kiekvieną ketvirtį apklausos rezultatai peržiūrimi, apibendrinami tyrimų rezultatai, pateikiamos išvados. Taip pat griežtai vykdoma abonentų ir vartotojų nusiskundimų registracija išreikšti žodžiu, raštu ar kitomis priemonėmis. Skundų nagrinėjimas stengiamasi atlikti kuo operatyviau per 1-3 dienas.

4. BENDROVĒS DARBUOTOJAI

2024. gada beigās bendrovē darbojās 87 darbinieki. Vidējais viena darbinieka bruto darba atalgojums sasniedza 1849 EUR/mēn., atbilstoši atsevišķu darbinieku grupu dati ir norādīti 3. tabulā. Gada laikā, sezoniskajiem darbiem, tika papildināti 3 darbinieki. Tas ļauj mums veikt palīgdarbus, ar zemu darbinieku kvalifikāciju un zemākiem darba atalgojumiem.

3. tabula. Vidējais mēnešais darba atalgojums 2024. g. atbilstoši darbinieku grupām

Eil. Nr.	Darbinieku grupas	Darbinieku skaits	Vidējais darba atalgojums ar pabalstiem, neatskaitot nodokļu, EUR
1.	Administrācija	12	2700
2.	Tīrīšanas darbinieki	6	2357
3.	Speciālisti	17	1713
4.	Kvalificēti darbinieki (elektrotīrītāji, jumtārstāvi, remontnieki, autostāvētāji)	41	1653
5.	Stāvētāvu stacijas un NVI operatori	8	1563
6.	Nekvalificēti darbinieki	3	1123
Vidējais mēnešais 1 darbinieka darba atalgojums (bruto) uz 2024. g.		87	1849

Liels uzmanības centieni tiek veltīti darbinieku apmācībai, kvalifikācijas celšanam. Atbildīgajiem darbiniekiem piedalās kvalifikācijas paaugstināšanas programmas apmācībās „Īpašā statiskā būvniecības vadība, īpašā statiskā būvniecības tehniskā uzraudzība, speciālo būvniecības darbu vadība kvalifikācijas paaugstināšanas programma“, kas tiek organizēta būvniecības un vairokļa rūpniecības izstāžu organizējamajās semināros un apmācībās. Bendrošajiem darbiniekiem ir prasības: profesionalitāte, zināšanas, kompetence, kultūrināšanas vairokļa (savstarpējais sadarbības). Mērķis ir sasniegt labākus rezultātus, darbu un pakalpojumu kvalitāti, bendrošajiem darbiniekiem kvalifikācijas celšanu, profesionālo iemaņu paaugstināšanu, uzturēšanu un potenciālu atklāšanu. Kvalifikācijas celšana ir noderīga ne tikai pašam darbiniekam, bet arī uzņēmumam, jo tā palielina darbinieku spējas piedalīties organizācijas darbībā.

5. VADOVO ORGANIZACINĖ VEIKLA

Bendrovės administracijos vadovas yra direktorius. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos respublikos įstatymais, Akcinių bendrovių įstatymu, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, bendrovės įstatais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą.

Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, tvirtina darbo tvarkos taisykles, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, su kitais atsakingais darbuotojais formuoja įmonės strategiją, numato ir įgyvendina ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos tikslus, dalyvauja projektų valdyme, motyvuoja darbuotojus geram ir kokybiškam darbui, skatina darbuotojų iniciatyvą ir atsakomybę, atsako už informacinę sklaidą, formuoja teigiamą viešąją nuomonę apie įmonę ir jos veiklą, bendrauja su žiniasklaida.

2021 metų gruodžio 23 d. tarp bendrovės direktoriaus ir darbuotojų kolektyvo, kurį atstovavo profesinė sąjunga „Solidarumas“ pasirašyta nauja Kolektyvinė sutartis dėl darbo, profesinių, socialinių ir ekonominių sąlygų bei garantijų. Kolektyvinė sutartis taikoma visiems bendrovės darbuotojams, nepriklausomai nuo jų narystės Profesinėje sąjungoje. 2022 m. sausio 13 d. sutartis užregistruota LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

2024 m. bendrovės vadovas tobulino kvalifikaciją - išklausė mokymų programą „Asmenų, siekiančių įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje“, kuriais suteikiama teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, baigė civilinės saugos mokymo kursą pagal Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų veiklos organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programą. Bendrovės vadovas vyko į organizuojamas vagentvarkos ūkio parodas, seminarus, dalyvavo LR Aplinkos ministerijos, Aplinkos projektų valdymo ir Viešųjų investicijų plėtros agentūrų organizuojamuose pasitarimuose ir pristatymuose, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos tarybos ir prezidiumo posėdžiuose, priešgaisrinės ir darbų saugos mokymuose.

5.1. ATLIKTI PATIKRINIMAI

Už ataskaitinius metus nepriklausoma audito įmonė UAB „Analitika“ atliko UAB „Ukmergės vandenys“ finansinių ataskaitų rinkinio ir Reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą.

Įmonės DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB 2024 metų gruodžio 2 d. atliktas persertifikavimo auditas, pagal Vadybos sistemos standartų reikalavimus: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018. Sertifikavimo apimtis – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas, vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba. Integruotos vadybos sistemos sertifikatai pripažinti atitinkantys vadybos sistemos standartus. Audito metu nebuvo nustatyta neatitikčių, vadybos sistema įvertinta kaip rezultatyvi ir atitinkanti standartų reikalavimus.

Kaip ir kiekvienais metais bendrovės nuolatinės reguliuojamos veiklos priežiūrą atlieka Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba. Vilniaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba metų eigoje vykdo geriamojo vandens subjektų patikrinimą pagal nustatytus reikalavimus „Geriamojo vandens kokybės programa“. Kiekvieną metų ketvirtį LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūra atlieka planinius ir neplaninius patikrinimus dėl geriamojo vandens tiekimui, nuotekų ir nuotekų dumblo tvarkymui keliamų aplinkosauginių reikalavimų laikymosi. Metų eigoje Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas kartu su kitų regionų departamentų atstovais atliko planinius patikrinimus dėl aplinkosauginių ir mokestinių reikalavimų laikymosi. Visų patikrinimų metu esminių pažeidimų nebuvo nustatyta, nereikšmingi neatitikimai pašalinti, atsižvelgta į pateiktas rekomendacijas.

6. VEIKLOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. 7-11 pritarta UAB „Ukmergės vandenys“ 2023–2026 metų strateginiam veiklos planui. 2023 kovo 31 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-569 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Ukmergės vandenys“ 2022–2026 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintas UAB „Ukmergės vandenys“ 2022–2026 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos planas. Bendrovės veiklos strateginio plano tikslas – atsižvelgiant į esamą vandentvarkos būklę Ukmergės mieste ir rajone, nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo kryptis, strateginius tikslus, uždavinius 2023-2026 m., pagal kuriuos rengiamos vandentvarkos infrastruktūros plėtros, atnaujinimo bei remonto programos ir priemonės, siekiant užtikrinti ir sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

Įgyvendinant projektus, susijusius su VN tinklų plėtra Ukmergės mieste ir rajono gyvenvietėse, didžiausias dėmesys 2024 m. buvo skiriamas įvykdymui ES Direktyvos 91/271/EEB - Aglomeracijose > 2000 GE, kuriose yra įrengta centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema, 98 proc. toje teritorijoje esantys būstai turi būti pajungti prie surinkimo sistemos. 2024 m. pabaigai Ukmergės miesto aglomeracijoje pajungimas prie nuotekų surinkimo sistemos buvo 99,35 proc.

Didinant prieinamumą prie geriamojo vandens viešosiose vietose šiltuoju metų laiku, UAB „Ukmergės vandenys“ įrengė 3 stacionarias trijų lygių geriamojo vandens gertuves viešosiose miesto erdvėse: miesto centre prie Švč. Trejybės bažnyčios Kauno g. 1, Lietuvos miniatiūrų parke A. Smetonos g. 6, ligoninės parke Vytauto g. 105, įrengiant jas ten, kur galimybė atsigaivinti yra aktualiausia – parkuose, skveruose, aikštėse.



6.1pav. Vandens gertuvė ligoninės parke

Vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių bendrovės veiklos pokyčius yra informacinių, automatizavimo sistemų plėtra, inovacijos, susijusios su naujų medžiagų, technologijų bei proceso monitoringo priemonių kūrimas. Modernios informacinių, automatizavimo technologijų priemonės mažina darbo laiko sąnaudas, padeda optimizuoti personalo darbą, užtikrinti technologinių procesų valdymą, suteikia galimybes optimizuoti vandentvarkos veiklos procesus. Pakankami techniniai pajėgumai ir ištekliai suteikia galimybes bendrovei vykdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtrą, užtikrina kokybiškas paslaugas, susijusias su pagrindine bendrovės veikla.

Veiklos strategijoje numatyti ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai, uždaviniai už 2024 m. įgyvendinti plane numatytais priemonėmis, rezultatų rodikliai pasiekti. Pasiektų metinių veiklos tikslų atitikimas nustatytiems tikslams vertinamas pateiktas 4 lentelėje pagal numatytus siektinus vertinimo rodiklius. Bendrovė pasiekė visus rodiklius iš siektinų, įvykdydama nustatytus veiklos tikslus ir jai keliamus reikalavimus.

4 lentelė. Pasiektų veiklos tikslų vertinimo rodikliai ir jų pasiekimo rezultatas

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis (per metus)	Siektinų rodiklių įvykdymas (per metus)
1.	Įsiskolinimo koeficientas (reikšmė taikoma ilgalaikių ir trumpalaikių įsiskolinimų)	Iki 30	2,81 (ilgalaikiai) 1,62 (trumpalaikiai)
2.	VERT nustatyto vandens sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė	Ne mažesnė 2,25	4,5
3.	Geriamojo vandens kokybės užtikrinimas	Rekonstruoti/įrengti ne mažiau 1 km vandentiekio tinklą, atlikti remonto darbus ne mažiau 1 vandens gerinimo įrenginyje.	Rekonstruota >1,7 km, įrengta naujų > 1 km vandentiekio tinklą Rekonstruoti Laičių k., Krikštėnų k., Liaušių k. gerinimo įrenginiai.
4.	Aplinkos ekologijos gerinimas	Suremontuoti/pastatyti naują 1 nuotekų valymo įrenginį,	Pastatyti nauji Pabaisko mst. biologinio valymo įrenginiai, įrengta naujų > 1 km nuotekų

		rekonstruoti/įrengti 0,5 km nuotekų tinklą.	tinklų.
5.	Vandenviečių, nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų perpompavimo stočių automatikos ir duomenų perdavimo sistemos	Rekonstruoti/įrengti ne mažiau 2 (vnt.) objektuose	Renovuota Žeimių k. vandenvietės, Ukmergės m. nuotekų valymo įrenginių technologinės, procesų valdymo ir duomenų perdavimo, Deltuvos perp. st. duomenų perdavimo sistemos.
6.	Avarių (registruojamų) skaičiaus mažinimas	5 proc.	5,7 proc.
7.	Naujų vartotojų prijungimas	Pajungti ne mažiau 50 būstų	183
8.	Vartotojų (abonentų) apklausa(visuomenės nuomonė apie įmonės atliekamas paslaugas)	Ne mažiau 1	2
9.	Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose, skaičius	Ne mažiau 10 proc. visų darbuotojų	25 proc.

7. PLANAI IR PROGNOZĖS

2025 m. pagrindinė bendrovės veiklos strategija bus vykdoma, vadovaujantis patvirtintu UAB „Ukmergės vandenys“ 2023-2026 metų strateginiu veiklos planu ir 2022–2026 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos planu, kuriuose numatyti strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti. Didelis dėmesys bus skiriamas investiciniams projektams pagal 2022 – 2030 metų Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonę Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ kurių pagrindinis tikslas yra suteikti galimybes Ukmergės rajono gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybėje, didinti ir gerinti nuotekų išvalymo rodiklius, mažinti taršą, diegiant technologijas bendrojo azoto (BN) ir bendrojo fosforo (BP) šalinimui Ukmergės rajono gyvenviečių valylose. Didinant gyventojų būstų pajungimą prie centralizuotų nuotekų tinklų Ukmergės m., bus tęsiamas aplinkos apsaugos investicinių projektų „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste“ įgyvendinimas. Projektų metu suteikta galimybė prisijungti 28 gyvenamiesiems būstams prie nuotekų centralizuotų tinklų. 2023 m. įgyvendinus projektų Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0001 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ pagal priemonę 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ geriamo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų sodininkų bendrijose „Pušėlė“, „Rasa“ ir „Dukstynėlė“, atsirado galimybės sodų bendrijose plėsti vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūrą. 2025 metais numatoma nutiesti apie 1 km vandentiekio ir 1 km nuotekų tinklų, suteikiant galimybę prisijungti 32 gyvenamiesiems būstams. Siekiant didesnio ir spartesnio naujų vartotojų pajungimo, intensyviai bus vykdomi vandentiekio įvadų, nuotekų išvadų projektavimo ir įrengimo darbai.

Kad pagerinti paviršinių nuotekų surinkimą nuo gyvenamųjų teritorijų, siekiant sumažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai, Ukmergės mieste bus plečiama paviršinių nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūra.

Bendrovė, be investicinių projektų, 2025 metais numato atlikti darbus, sąlygojančius Veiklos strategijoje numatytų ilgalaikių ir trumpalaikių tikslų įgyvendinimą:

- privačių būstų pajungimui - įrengti VN tinklus Sodininkų 3-iosios g., Sodininkų 5-osios g. - sodų bendrijoje „Dukstynėlė“, Vieversių g., Genių g. - sodų bendrijoje „Pušėlė“;
- atlikti Ukmergės miesto vandentiekio tinklų renovacijos darbus Gėlių g., Trakų g. – Dirvonų g.;

- perkloti atviru ir uždaru būdu labiausiai avaringas, senas rajono gyvenviečių vandentiekio, nuotekų tinklų linijas Lyduokių mst., Juodausių k. Pabaisko mst., Želvos mst.;
- atlikti vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos, remonto darbus Daumantiškių k., Želvos mst., Šventupės k.;
- pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius Atkočių k.;
- atlikti Ukmergės m. nuotekų valykloje nuotekų linijų rekonstrukciją nuo paskirstymo kameros į aerotanką;
- paviršinių nuotekų sistemų Ukmergės mieste valymas ir tvarkymas, jų remonto ir naujų įrengimo darbai;
- įsigyti ir sumontuoti smulkinančias grotas nuotekų perpumpavimo stotyse Želvos mst.;
- tęsiant komercinių ir fizinių nuostolių mažinimo vandentiekio tinkluose darbus, bus keičiami esami B klasės skaitikliai į C klasės, atliekama vandens suvartojimo analizė daugiabučiuose, privačiuose būstuose, įmonėse ir įstaigose;
- mažinant kuro sąnaudas ir eksploatacines išlaidas, atnaujinant technikos parką, numatoma įsigyti krovininį automobilį;
- optimizuojant elektros energijos sąnaudas, diegiant ir atnaujinant duomenų perdavimo sistemas bus atliekami Deltuvos mstl. NS-1valdymo skydo, Daumantiškių k., III Antakalnio k. vandens gerinimo įrenginių duomenų perdavimo įrangos atnaujinimo, Šventupės k. pagrindinės nuotekų siurblinės duomenų perdavimo įrangos sumontavimo darbai;
- viešose miesto erdvėse – Gruodžio 17-osios g. prie Ukmergės miesto stadiono numatoma įrengti 3-jų lygių vandens gertuvę, lauko dušą.

Vykdam ir plėtojant savo pagrindinę veiklą, pritraukiant investicijas į vandentvarkos ūkį, didinant vartotojų skaičių, vartotojų ir darbuotojų supratimą priimant pagrįstus verslo sprendimus užtikrinant veiklos plėtrą, didinamas įmonės vidaus procesų veiksmingumas ir tai tampa sėkmės garantu, kad bendrovė taptų pažangi ir efektyviai dirbanti vandens tiekimo įmonė Lietuvoje.

Bendrovės veikla turi būti orientuota į vartotojų poreikių tenkinimą, pastovų paslaugų prieinamumą, kokybės ir kainos santykio gerinimą. Sutvarkytas vandens tiekimas palengvina ne tik buitį, tai neabejotinai turi didelę įtaką žmonių savijautai ir sveikatai, o tinkamas nuotekų tvarkymas - apsaugo nuo aplinkos taršos.

Direktorius



Rimas Arlinskas